

## Planungsanleitung



### Trinkwassererwärmung

#### Zentrale Trinkwassererwärmung

- Mit Viessmann Speicher-Wassererwärmern
- Mit Viessmann Speicherladesystem
- Mit Viessmann Frischwasser-Modul

## Inhaltsverzeichnis

|  |   |    |
|--|---|----|
| <b>1. Dimensionierung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung</b>   | 1.1 Grundlagen  | 4  |
|  | ■ Allgemeines   | 4  |
|  | ■ Unregelmäßiger Warmwasserbedarf   | 4  |
|  | ■ Konstanter Warmwasserbedarf   | 4  |
|  | ■ Hoher Warmwasserbedarf  | 4  |
|  | ■ Heizsysteme mit besonderen Anforderungen an die Rücklauftemperaturen  | 4  |
|  | ■ Berechnungsprogramm   | 4  |
|  | ■ Hydraulische Einbindung   | 4  |
| <b>2. Produktinformation</b>                                     | 2.1 Produktbeschreibung   | 5  |
|  | ■ Vitocell 100-H, Typ CHA/CHAA  | 5  |
|  | ■ Vitocell 300-H, Typ EHA/EHAA  | 5  |
|  | ■ Vitocell 100-V, Typ CVA/CVAA/CVAB/CVAB-A  | 5  |
|  | ■ Vitocell 100-V, Typ CVWB/CVWC   | 5  |
|  | ■ Vitocell 300-V, Typ EVIB-A/EVIA-A/EVIB-A+   | 6  |
|  | ■ Vitocell 100-W, Typ CUGB/CUGB-A   | 6  |
|  | ■ Vitocell 100-L, Typ CVL/CVLA und Vitotrans 222  | 6  |
|  | ■ Vitocell 100-B, Typ CVB/CVBB/CVBC   | 6  |
|  | ■ Vitocell 100-U, Typ CVUD/CVUD-A   | 6  |
|  | ■ Vitocell 300-B, Typ EVBA-A/EVBB-A   | 7  |
|  | ■ Vitocell 320-M, Typ SVHA und Vitocell 340-M, Typ SVKA, SVKC und Vitocell 360-M, Typ SVSB                              | 7  |
|  | ■ Vitotrans 353 (Frischwasser-Modul)  | 7  |
|  | 2.2 Übersicht Produktmerkmale   | 8  |
|  | 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung von Viessmann Speichern und Vitotrans  | 8  |
| <b>3. Auswahl des Speichertyps</b>                               | 3.1 Auswahl nach $N_L$ -Zahl  | 9  |
|  | ■ Allgemeiner Hinweis   | 9  |
|  | ■ Auswahl Speicher-Wassererwärmer   | 9  |
|  | ■ Auswahl Speicherladesystem Vitocell 100-L, Typ CVLA, mit Vitotrans 222  | 13 |
|  | 3.2 Auswahl nach Dauerleistung  | 14 |
| <b>4. Dimensionierung</b>  | 4.1 Dimensionierung nach Kurzzeit-Entnahme und DIN 4708-2   | 15 |
|  | ■ Anwendung   | 15 |
|  | ■ Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Wohngebäuden   | 15 |
|  | ■ Ermittlung des einzusetzenden Zapfstellenbedarfs je zu berücksichtigender Zapfstelle                                  | 16 |
|  | ■ Berechnung der Bedarfskennzahl $N$  | 16 |
|  | ■ Kesselzuschlag $Z_K$  | 18 |
|  | ■ Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Gewerbebetrieben   | 18 |
|  | ■ Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Hotelbetrieben, Pensionen und Heimen                     | 19 |
|  | ■ Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in gewerblich genutztem Saunabetrieb                        | 20 |
|  | ■ Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser für Turnhallen  | 21 |
|  | 4.2 Dimensionierung nach Spitzendurchfluss in Anlehnung an DIN 1988-300   | 23 |
|  | ■ Anwendung   | 23 |
|  | ■ Ermittlung des Warmwasserbedarfs  | 23 |
|  | ■ Ermittlung des erforderlichen Puffervolumens  | 24 |
|  | 4.3 Dimensionierung nach Dauerleistung  | 25 |
|  | ■ Anwendung   | 25 |
|  | ■ Ermittlung der erforderlichen Speicher-Wassererwärmer, Beispiel 1 (mit konstanten Vorlauftemperaturen)                | 25 |
|  | ■ Ermittlung der erforderlichen Speicher-Wassererwärmer, Beispiel 2 (mit fester Temperaturdifferenz des Wärmerezeugers) | 26 |
| <b>5. Speicherladesysteme — Vitocell 100-L mit Vitotrans 222</b> | 5.1 Anwendungen und Vorteile  | 28 |
|  | 5.2 Funktionsbeschreibung des Speicherladesystems   | 29 |
|  | ■ Betrieb mit gleitender Vorlauftemperatur  | 29 |
|  | ■ Betrieb mit konstanter Vorlauftemperatur  | 29 |
|  | ■ Betrieb mit Wärmepumpe in Verbindung mit Ladelanze zur Trinkwassererwärmung   | 30 |
|  | 5.3 Allgemeine Formeln zur Berechnung des Speicherladesystems   | 32 |
|  | ■ Berechnung nach Wassermenge   | 32 |
|  | ■ Berechnung nach Wärmemenge  | 32 |
|  | 5.4 Beispielrechnung  | 33 |
|  | ■ Berechnung der Speichergöße nach Wassermenge  | 33 |

|   |  |    |
|---|--|----|
|   | ■ Berechnung der Speichergröße nach Wärmemenge ..... | 33 |
| <b>6. Installation — Speicher-Wasser-erwärmer</b>   |  |    |
| 6.1 Trinkwasserseitiger Anschluss .....   |  | 34 |
| ■ Allgemeine Hinweise .....   |  | 34 |
| ■ Vitocell 100-H und Vitocell 300-H .....   |  | 35 |
| ■ Vitocell 100-V und Vitocell 300-V .....   |  | 35 |
| ■ Speicherbatterien mit Vitocell 300-H .....  |  | 36 |
| ■ Vitotrans 222 (Zubehör) in Verbindung mit einem Vitocell 100-L .....  |  | 37 |
| 6.2 Zirkulationsleitungen .....   |  | 38 |
| 6.3 Vermeidung von Korrosionsschäden .....  |  | 39 |
| ■ Wechselwirkung zwischen Wasser und Werkstoff .....  |  | 39 |
| ■ Wassertemperatur .....  |  | 39 |
| ■ Schmutzeinschwemmung .....  |  | 39 |
| ■ Rohrinstallation .....  |  | 39 |
| ■ Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl Rostfrei .....  |  | 40 |
| ■ Speicher-Wassererwärmer aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung und kathodi-<br>schem Korrosionsschutz ..... |  | 40 |
| ■ Plattenwärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei, kupfergelötet .....  |  | 41 |
| ■ Anmerkung .....   |  | 41 |
| <b>7. Anhang</b>  |  |    |
| 7.1 Fragebogen für die Dimensionierung von Speicher-Wassererwärmern .....                                     |  | 42 |
| ■ Speicher-Wassererwärmer in Trinkwassererwärmungsanlagen .....   |  | 42 |
| 7.2 Checkliste Wärmetauscher-Anfragen/-Auslegung .....  |  | 44 |
| ■ Verwendungszweck: Wasser/Wasser .....   |  | 44 |
| 7.3 Checkliste Wärmetauscher-Anfragen/-Auslegung .....  |  | 45 |
| ■ Verwendungszweck: Dampf/Wasser .....  |  | 45 |
| <b>8. Stichwortverzeichnis</b>  | .....  | 46 |

## 1.1 Grundlagen

### Allgemeines

Bei der Dimensionierung von Trinkwassererwärmungsanlagen sind 2 wesentliche Grundsätze zu berücksichtigen: Aus hygienischen Gründen das Volumen der Trinkwassererwärmungsanlage so klein wie möglich dimensionieren. Aus Komfortgründen muss es jedoch so groß wie erforderlich sein. Dies bedeutet, dass die Anlage möglichst genau ausgelegt werden muss.

In der Praxis werden verschiedene Ansätze verwendet:

- Für Wohngebäude erfolgt die Auslegung häufig nach **DIN 4708 Teil 2**. Unter Berücksichtigung der sanitären Ausstattung der einzelnen Wohnungen/Wohneinheiten, der Belegungs-/Nutzerzahl und Gleichzeitigkeitsfaktoren wird die Bedarfskennzahl N bestimmt.
- Für Anlagen, die nach dem Prinzip des Durchlauferhitzers arbeiten, z. B. Frischwasserstationen, kann auch eine Auslegung nach dem Spitzendurchfluss (max. Volumenstrom) in Anlehnung an DIN 1988-300 erfolgen.

### Unregelmäßiger Warmwasserbedarf

Beispiele:

- Schulen
- Gewerbegebiete
- Hotels
- Sportstätten mit Duschanlagen

Für Gebäude mit unregelmäßigem Warmwasserbedarf erfolgt häufig eine Auslegung über die **Kurzzeitleistung**/max. Zapfmenge während 10 min. Die Trinkwassererwärmungsanlage darf einerseits nicht überdimensioniert werden, andererseits muss auch die Aufheizzeit des Trinkwassererwärmers bis zur nächsten auftretenden Bedarfs-spitze berücksichtigt werden. Die zur Verfügung stehende Heiz- und Übertragungsleistung muss ausreichen, um innerhalb der Zeit zwischen den Bedarfsspitzen das Trinkwasser ausreichend zu erwärmen.

### Konstanter Warmwasserbedarf

Beispiele:

- Lebensmittel verarbeitende Betriebe
- Bäder

Für Anwendungen mit einem konstanten Warmwasserbedarf wird die Trinkwassererwärmungsanlage nach dem dauernd anstehenden Bedarf des Verbrauchers (Dauerleistung) ausgelegt. Dabei sind die Größe des Wärmeübertragers und die zur Verfügung stehende Heizleistung ausschlaggebend.

### Hoher Warmwasserbedarf

Beispiel:

- Speicherladesysteme

Für sehr großen Warmwasserbedarf wird die Trinkwassererwärmungsanlage sowohl nach der Kurzzeitleistung als auch nach der Dauerleistung ausgelegt.

### Heizsysteme mit besonderen Anforderungen an die Rücklauftemperaturen

Beispiel:

- Fernheizsysteme

Falls die Rücklauftemperaturen des Heizsystems besonders berücksichtigt werden müssen, ist eine Auslegung nach der **Dauerleistung** sinnvoll.

### Berechnungsprogramm

Siehe <https://cylinder-planner.ca.viessmann.com>.

### Hydraulische Einbindung

Für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Trinkwassererwärmungsanlage sind wichtig:

- Dimensionierung des Trinkwassererwärmers
- Hydraulische Einbindung des Trinkwassererwärmers
- Betrieb der Gesamtanlage

Speziell zu beachtende Vorschriften und Richtlinien:

- DVGW-Arbeitsblatt W 551
- TRWI (DIN 1988)
- Gültige Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
- Richtlinie 98/83/EG des Rats der Europäischen Union

Für den hygienischen Betrieb der Trinkwassererwärmungsanlage sind wichtig:

- Richtige Betriebstemperatur
- Gestaltung der Zirkulationsleitung
- Anbindung der Zirkulationsleitung am Trinkwassererwärmer

### 2.1 Produktbeschreibung

#### Vitocell 100-H, Typ CHA/CHAA

##### 130, 160 und 200 l Inhalt, liegend, emailliert, innenbeheizt

Liegender Speicher-Wassererwärmer mit innenliegender Heizfläche. Speicherzelle und Heizfläche aus Stahl, korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode. Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmegeklämt und mit einem Blechmantel umgeben, epoxidharzbeschichtet.

##### Farbe

- Vitosilber:  
Typ CHA 130, 160, 200 l
- Vitographite:  
Typ CHAA 130, 160, 200 l

#### Vitocell 300-H, Typ EHA/EHAA

##### 160, 200, 350 und 500 l Inhalt, liegend, aus Edelstahl, innenbeheizt

Liegender Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl Rostfrei mit innenliegender Heizfläche. Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmegeklämt und mit einem Blechmantel umgeben, epoxidharzbeschichtet.

##### Farbe

- Vitosilber:  
Typ EHA 160, 200, 350, 500 l
- Vitographite:  
Typ EHAA 160, 200 l

##### Speicherbatterien

Vitocell 300-H, 350 l und 500 l Inhalt sind bauseits durch trink- und heizwasserseitige Sammelleitungen zu Speicherbatterien kombinierbar (700 l, 1000 l, 1500 l).

#### Vitocell 100-V, Typ CVA/CVAA/CVAB/CVAB-A

##### 160, 200, 300, 500, 750 und 950 l Inhalt, stehend, emailliert, innenbeheizt

Stehender Speicher-Wassererwärmer mit innenliegender Heizfläche. Speicherzelle und Heizfläche aus Stahl, korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode. Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmegeklämt.

- 160, 200 und 300 l  
Mit Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
- 500, 750 und 950 l  
Die abnehmbare Wärmedämmung wird separat mitgeliefert.

##### Farbe

- Vitosilber:  
Typ CVAA 160, 200, 750, 950 l  
Typ CVAB-A 160, 200 l  
Typ CVAB 300 l  
Typ CVA 500 l
- Vitoppearlwhite:  
Typ CVAA/CVAB-A 160, 200 l  
Typ CVAB 300 l  
Typ CVA 500 l
- Vitographite:  
Typ CVAA 160, 200 l

##### Speicherbatterien

Vitocell 100-V mit 300 und 500 l Inhalt sind durch trink- und heizwasserseitige Sammelleitungen (Zubehör) zu Speicherbatterien kombinierbar.

#### Vitocell 100-V, Typ CVWB/CVWC

##### 200, 250, 300, 390 und 500 l Inhalt, stehend, emailliert, innenbeheizt

Stehender Speicher-Wassererwärmer mit großer innenliegender Heizfläche, speziell für die Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Wärmepumpen.

Speicherzelle und Heizfläche aus Stahl, korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode. Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmegeklämt.

- 200, 250 und 300 l  
Mit Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
- 390 und 500 l  
Die abnehmbare Wärmedämmung wird separat mitgeliefert.

##### Farbe

- Vitoppearlwhite:  
Typ CVWC 200, 250, 300 l  
Typ CVWB 390, 500 l

### Vitocell 300-V, Typ EVIB-A/EVIA-A/EVIB-A+

#### 160, 200, 300 und 500 l Inhalt, stehend, aus Edelstahl, innenbeheizt

Stehender Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl Rostfrei mit innenliegender Heizfläche.

Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmegeklämt.

#### ■ 160, 200 und 300 l

Mit Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet

#### ■ 500 l

Die abnehmbare Wärmedämmung wird separat mitgeliefert.

#### Farbe

##### ■ Vitosilber:

Typ EVIB-A 160, 200, 300 l

Typ EVIB-A+ 160, 200 l

Typ EVIA-A 500 l

##### ■ Vitoppearlwhite:

Typ EVIB-A 160, 200, 300 l

Typ EVIB-A+ 160, 200 l

Typ EVIA-A 500 l

##### ■ Vitographite:

Typ EVIB-A 160, 200 l

#### Speicherbatterien

Vitocell 300-V mit 300 und 500 l Inhalt sind durch trink- und heizwasserseitige Sammelleitungen (Zubehör) zu Speicherbatterien kombinierbar.

### Vitocell 100-W, Typ CUGB/CUGB-A

#### 120 und 150 l Inhalt, stehend, emailliert, innenbeheizt

Stehender Speicher-Wassererwärmer mit innenliegender Heizfläche speziell zur Montage unterhalb eines Gas-Wandgeräts. Speicherzelle und Heizfläche aus Stahl, korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode.

Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmegeklämt und mit einem Blechmantel umgeben, epoxidharzbeschichtet.

#### Farbe

##### ■ Vitoppearlwhite:

Typ CUGB und CUGB-A 120, 150 l

### Vitocell 100-L, Typ CVL/CVLA und Vitotrans 222

#### 500, 750 und 950 l Inhalt, Speicherladesystem, emailliert

Stehender Speicher-Wassererwärmer zum Anschluss eines externen Wärmetauscher-Sets.

Ladespeicher aus Stahl, korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode.

Die Ladespeicher sind allseitig wärmegeklämt. Die abnehmbare Wärmedämmung wird separat geliefert.

#### Farbe

##### ■ Vitosilber:

Typ CVL 500, 1500, 2000 l

#### Vitotrans 222

Wärmetauscher-Set bestehend aus Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung, Speicherlade- und Heizwasserpumpe und Strangreguliertventil.

### Vitocell 100-B, Typ CVB/CVBB/CVBC

#### 300, 400, 500, 750 und 950 l Inhalt, stehend, emailliert, für solare Trinkwassererwärmung

Stehender Speicher-Wassererwärmer mit 2 innenliegenden Heizflächen zur bivalenten Trinkwassererwärmung.

Speicherzelle und Heizfläche aus Stahl, korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode.

Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmegeklämt.

#### ■ 300 l

Mit Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet

#### ■ 400, 500, 750 und 950 l

Die abnehmbare Wärmedämmung wird separat mitgeliefert.

#### Farbe

##### ■ Vitosilber:

Typ CVBC 300 l

##### ■ Vitoppearlwhite:

Typ CVBC 300 l

Typ CVB 400, 500 l

Typ CVBB 750, 950 l

### Vitocell 100-U, Typ CVUD/CVUD-A

#### 300 l Inhalt, stehend, emailliert, für solare Trinkwassererwärmung

Stehender Speicher-Wassererwärmer mit 2 innenliegenden Heizflächen zur bivalenten Trinkwassererwärmung.

Speicherzelle und Heizfläche aus Stahl, korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode.

Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmegeklämt und mit einem Blechmantel umgeben, epoxidharzbeschichtet.

#### ■ Typ CVUD

Mit angebauter Solar-Divicon und Solarregelung Vitosolic 100, Typ SD1 oder Elektronikmodul SDIO/SM1A

#### ■ Typ CVUD-A

Mit angebauter Solar-Divicon und Elektronikmodul SDIO/SM1A

### Farbe

- Vitosilber:  
Typ CVUD 300 I
- Vitopearlwhite:  
Typ CVUD 300 I  
Typ CVUD-A 300 I

### Vitocell 300-B, Typ EVBA-A/EVBB-A

#### 300, 500 I Inhalt, stehend, aus Edelstahl, für solare Trinkwassererwärmung

Stehender Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl Rostfrei mit 2 innenliegenden Heizflächen zur bivalenten Trinkwassererwärmung. Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmedämmend.

- 300 I  
Mit Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
- 500 I  
Die abnehmbare Wärmedämmung wird separat mitgeliefert.

### Farbe

- Vitosilber:  
Typ EVBB-A 300 I
- Vitopearlwhite:  
Typ EVBB-A 300 I  
Typ EVBA-A 500 I

### Vitocell 320-M, Typ SVHA und Vitocell 340-M, Typ SVKA, SVKC und Vitocell 360-M, Typ SVSB

#### 400, 750, 910 und 950 I Inhalt

Multivalenter Heizwasser-Pufferspeicher zur hygienischen Trinkwassererwärmung im Durchlaufverfahren mit innenliegendem Trinkwasserwärmetauscher aus hochlegiertem Edelstahlwellrohr.

Die Speicher-Wassererwärmer sind allseitig wärmedämmend. Die abnehmbare Wärmedämmung wird separat mitgeliefert.

Vitocell 320-M:

- Ohne Solar-Wärmetauscher

Vitocell 340-M:

- Mit Solar-Wärmetauscher zur solaren Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung

Vitocell 360-M:

- Mit Solar-Wärmetauscher zur solaren Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung
- Mit Schichtladeeinrichtung zur temperaturgerichteten Einschichtung der Solarenergie.

### Farbe

- Vitosilber:  
Typ SVKC 750, 950 I  
Typ SVSB 750, 950 I
- Vitopearlwhite:  
Typ SVKA 400 I  
Typ SVKC 750, 950 I  
Typ SVSB 750, 950 I  
Typ SVHA 750, 910 I
- Vitographite:  
Typ SVKA 400 I  
Typ SVKC 750, 950 I  
Typ SVSB 750, 950 I  
Typ SVHA 750, 910 I

### Vitotrans 353 (Frischwasser-Modul)

#### Zapfmenge 25 l/min, 48 l/min, 68 l/min

#### Hinweis

Zapfmenge gemäß SPF-Prüfprozedur, Leistungskennzahl 1 (LK 1):  
Siehe Datenblatt Vitotrans 353.

Frischwasser-Modul zur hygienischen Trinkwassererwärmung nach dem Durchlaufprinzip.

Erhältlich zur Wandmontage als Typ PBSA, PBMA/PBMA-S und PBLA/PBLA-S oder als Typ PZSA und PZMA/PZMA-S zur Montage an den Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E, Vitocell 120-E, Vitocell 140-E und Vitocell 160-E.

- Die Frischwasser-Module der Ausführung zum Anbau an den Heizwasser-Pufferspeicher sind mit Zirkulationspumpe und Umschaltventil zur gezielten Rücklaufeinschichtung ausgeführt (optional auch für Wandmontage erhältlich).
- Alle Pumpen sind hocheffizient.
- Mit den Typen PBMA/PBMA-S (48 l/min) und PBLA/PBLA-S (68 l/min) sind Kaskaden mit max. 4 gleichen Modulen möglich.
- Die Typen PBMA-S, PBLA-S und PZMA-S sind mit einem edelstahlgelöteten Wärmetauscher ausgestattet.

## 2.2 Übersicht Produktmerkmale

| Speicher       | Typ                           | Nenninhalt in l |     | Material  |            |                | Ausführung |         | Wärmetauscher |                     |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|----------------|------------|---------|---------------|---------------------|
|                |                               | Von             | Bis | Edelstahl | Emailliert | Stahl (Puffer) | Liegend    | Stehend | Anzahl        | Sep. Trinkwasser-WT |
| Vitocell 100-H | CHA<br>CHAA                   | 130             | 200 |           | X          |                | X          |         | 1             |                     |
| Vitocell 300-H | EHA<br>EHAA                   | 160             | 500 | X         |            |                | X          |         | 1             |                     |
| Vitocell 100-V | CVA<br>CVAA<br>CVAB<br>CVAB-A | 160             | 950 |           | X          |                |            | X       | 1             |                     |
| Vitocell 100-V | CVWB<br>CVWC                  | 200             | 500 |           | X          |                |            | X       | 1             |                     |
| Vitocell 300-V | EVIA-A<br>EVIB-A<br>EVIB-A+   | 160             | 500 | X         |            |                |            | X       | 1             |                     |
| Vitocell 100-W | CUGB<br>CUGB-A                | 120             | 150 |           | X          |                |            | X       | 1             |                     |
| Vitocell 100-L | CVL<br>CVLA                   | 500             | 950 |           | X          |                |            | X       |               |                     |
| Vitocell 100-B | CVB<br>CVBB<br>CVBC           | 300             | 950 |           | X          |                |            | X       | 2             |                     |
| Vitocell 100-U | CVUD<br>CVUD-A                | 300             | 300 |           | X          |                |            | X       | 2             |                     |
| Vitocell 300-B | EVBA-A<br>EVBB-A              | 300             | 500 | X         |            |                |            | X       | 2             |                     |
| Vitocell 320-M | SVHA                          | 750             | 910 | X         |            | X              |            | X       |               | X                   |
| Vitocell 340-M | SVKA                          | 400             | 400 | X         |            | X              |            | X       | 1             | X                   |
|                | SVKC                          | 750             | 950 | X         |            | X              |            | X       | 1             | X                   |
| Vitocell 360-M | SVSB                          | 750             | 950 | X         |            | X              |            | X       | 1             | X                   |

## 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung von Viessmann Speichern und Vitotrans

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Systemen gemäß EN 12828 / DIN 1988 bzw. Solaranlagen gemäß EN 12977 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Speicher-Wassererwärmer sind ausschließlich für die Bevorratung und Erwärmung von Wasser in Trinkwasserqualität, Heizwasser-Pufferspeicher ausschließlich für Füllwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen.

Vitotrans 353 ist ausschließlich für Wasser in Trinkwasserqualität entsprechend unserer Angaben in der Viessmann Broschüre „Top-Technik Vitotrans 353 Frischwasser- Module“ vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifischen und zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck, als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Gerätes bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Gerätes durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss.

Fehlgebrauch liegt auch vor, falls Komponenten des Systems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z. B. durch direkte Trinkwassererwärmung im Kollektor).

Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zur Trinkwasserhygiene, sind einzuhalten.

# Auswahl des Speichertyps

## 3.1 Auswahl nach $N_L$ -Zahl

### Allgemeiner Hinweis

Die detaillierten technischen Daten und Leistungskennwerte der Speicher-Wassererwärmer sind den Datenblättern zu entnehmen. Die folgenden Tabellen dienen als 1. Auswahlhilfe.

### Auswahl Speicher-Wassererwärmer

Entsprechend der errechneten Bedarfskennzahl  $N$  (siehe ab Seite 14) wird die Leistungszahl  $N_L$  des Speicher-Wassererwärmers gewählt ( $N_L \geq N$ ) und in der 1. Spalte der folgenden Auswahldiagramme gesucht. Die Speicher-Wassererwärmer, die eine entsprechende Leistungskennzahl bieten, sind grau gekennzeichnet.

#### Beispiel:

Trinkwassererwärmung in einem Zweifamilienhaus in Verbindung mit einer Solaranlage  
Bedarfskennzahl  $N = 2,3$  ①

Auswahl: Vitocell 100-B, 400 l ② (aus Auswahldiagramm Vitocell 100) oder Vitocell 300-B, 300 l ② (aus Auswahldiagramm Vitocell 300)

In der oberen Zeile kann nun die für diese Leistung benötigte Vorlauftemperatur 70 °C ③ für Vitocell 100-B, 400 l mit einer Leistungszahl  $N_L = 2,5$  bzw. 90 °C ③ für Vitocell 300-B, 300 l, mit einer Leistungszahl  $N_L = 2,4$  abgelesen werden.

Die Auswahl des Speicher-Wassererwärmers ist anhand der technischen Daten im Datenblatt zu prüfen.

Auswahldiagramm Vitocell 100— Teil 1

| $N_L$ | Vitocell 100-H<br>130 bis 200 l |       |       | Vitocell 100-V<br>160 bis 500 l |               |               | Vitocell 100-B<br>300 bis 950 l<br>Obere Heizwendel |       |       | Vitocell 100-U<br>300 l<br>Obere Heizwendel |       |       |
|-------|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------|---------------|---------------|---|-------|-------|---|-------|-------|
|       | 70 °C                           | 80 °C | 90 °C | 70 °C                           | 80 °C         | 90 °C         | 70 °C   | 80 °C | 90 °C | 70 °C                                       | 80 °C | 90 °C |
|       |                                 |       |       |                                 |               |               | ③   |       |       |   |       |       |
| 1,0   | 130 l                           |       |       |                                 |               |               | ↑   |       |       |   |       |       |
| 1,2   |                                 | 130 l |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 1,4   |                                 |       | 130 l |                                 |               |               | 300 l   |       |       | 300 l                                       |       |       |
| 1,6   | 160 l                           |       |       |                                 |               |               |   | 300 l | 300 l |   | 300 l | 300 l |
| 1,8   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 2,0   |                                 | 160 l |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 2,2   |                                 |       | 160 l | CVAA<br>160 l                   |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 2,3 ① |                                 |       |       |                                 |               |               | ②   |       |       |   |       |       |
| 2,4   | 200 l                           |       |       |                                 | CVAA<br>160 l |               | 400 l   |       |       |   |       |       |
| 2,6   |                                 |       |       |                                 |               | CVAA<br>160 l |   |       |       |   |       |       |
| 2,8   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 3,0   |                                 |       |       |                                 |               |               |   | 400 l | 400 l |   |       |       |
| 3,2   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 3,4   |                                 | 200 l |       | CVAA<br>200 l                   |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 3,6   |                                 |       | 200 l |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 3,8   |                                 |       |       |                                 | CVAA<br>200 l |               |   |       |       |   |       |       |
| 4,0   |                                 |       |       |                                 |               | CVAA<br>200 l |   |       |       |   |       |       |
| 4,2   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 4,4   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 4,6   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 4,8   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 5,0   |                                 |       |       |                                 |               |               | 500 l   |       |       |   |       |       |
| 5,2   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 5,4   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 5,6   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 5,8   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 6,0   |                                 |       |       |                                 |               |               |   | 500 l | 500 l |   |       |       |
| 6,2   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 6,4   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 6,6   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |
| 6,8   |                                 |       |       |                                 |               |               |   |       |       |   |       |       |

① bis ③ Auswahlbeispiel

## Auswahl des Speichertyps (Fortsetzung)

Auswahldiagramm Vitocell 100— Teil 2

| N <sub>L</sub> | Vitocell 100-H |       |       | Vitocell 100-V |       |       | Vitocell 100-B   |       |       | Vitocell 100-U   |       |       |
|----------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
|                | 130 bis 200 l  |       |       | 160 bis 500 l  |       |       | 300 bis 950 l    |       |       | 300 l            |       |       |
|                | 70 °C          | 80 °C | 90 °C | 70 °C          | 80 °C | 90 °C | Obere Heizwendel |       |       | Obere Heizwendel |       |       |
|                |                |       |       |                |       |       | 70 °C            | 80 °C | 90 °C | 70 °C            | 80 °C | 90 °C |
| 7,0            |                |       |       |                |       |       | 750 l            |       |       |                  |       |       |
| 7,2            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 7,4            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 7,5            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 7,6            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 7,8            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 8,0            |                |       |       |                |       |       |                  | 750 l | 750 l |                  |       |       |
| 8,2            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 8,4            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 8,5            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 8,6            |                |       |       | CVAB           |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
|                |                |       |       | 300 l          |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 8,8            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 9,0            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 9,2            |                |       |       |                | CVAB  |       |                  |       |       |                  |       |       |
|                |                |       |       |                | 300 l |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 9,4            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 9,5            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 9,6            |                |       |       |                |       | CVAB  |                  |       |       |                  |       |       |
|                |                |       |       |                |       | 300 l |                  |       |       |                  |       |       |
| 9,8            |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 10,0           |                |       |       |                |       |       | 950 l            |       |       |                  |       |       |
| 11,0           |                |       |       |                |       |       |                  | 950 l | 950 l |                  |       |       |
| 11,3           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 12,0           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 12,6           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 13,0           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 13,3           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 14,0           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 14,9           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 15,0           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 16,0           |                |       |       | CVA            |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
|                |                |       |       | 500 l          |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 16,5           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 17,0           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 18,0           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 19,0           |                |       |       |                | CVA   |       |                  |       |       |                  |       |       |
|                |                |       |       |                | 500 l |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 20,0           |                |       |       |                |       |       |                  |       |       |                  |       |       |
| 21,0           |                |       |       |                |       | CVA   |                  |       |       |                  |       |       |
|                |                |       |       |                |       | 500 l |                  |       |       |                  |       |       |

3

## Auswahl des Speichertyps (Fortsetzung)

Auswahldiagramm Vitocell 100— Teil 3

| N <sub>L</sub> | Vitocell 100-H |       |       | Vitocell 100-V<br>750 bis 950 l |               |               | Vitocell 100-B |       |       | Vitocell 100-U |       |       |
|----------------|----------------|-------|-------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|                | 70 °C          | 80 °C | 90 °C | 70 °C                           | 80 °C         | 90 °C         | 70 °C          | 80 °C | 90 °C | 70 °C          | 80 °C | 90 °C |
| 22,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 23,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 24,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 25,0           |                |       |       | CVAA<br>750 l                   |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 26,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 27,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 28,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 29,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 30,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 31,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 32,0           |                |       |       |                                 | CVAA<br>750 l |               |                |       |       |                |       |       |
| 33,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 34,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 35,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 36,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 37,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 38,0           |                |       |       |                                 |               | CVAA<br>750 l |                |       |       |                |       |       |
| 39,0           |                |       |       | CVAA<br>950 l                   |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 40,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 41,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 42,0           |                |       |       |                                 | CVAA<br>950 l |               |                |       |       |                |       |       |
| 43,0           |                |       |       |                                 |               |               |                |       |       |                |       |       |
| 44,0           |                |       |       |                                 |               | CVAA<br>950 l |                |       |       |                |       |       |

3

## Auswahl des Speichertyps (Fortsetzung)

Auswahldiagramm Vitocell 300


| N <sub>L</sub> | Vitocell 300-H<br>160 bis 500 l |       |       | Vitocell 300-V<br>160 bis 500 l |       |       | Vitocell 300-B<br>300 und 500 l<br>Obere Heizwendel |       |       |
|----------------|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
|                | 70 °C                           | 80 °C | 90 °C | 70 °C                           | 80 °C | 90 °C | 70 °C   | 80 °C | 90 °C |
|                |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       | ③     |
| 1,0            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       | ↑     |
| 1,2            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 1,4            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 1,6            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 1,8            | 160 l                           |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 2,0            |                                 |       |       |                                 |       |       | 300 l   |       |       |
| 2,2            |                                 | 160 l |       | 160 l                           |       |       |   | 300 l |       |
| 2,3 ①          | —                               | —     | —     | —                               | —     | —     | —   | —     | ②     |
| 2,4            |                                 |       | 160 l |                                 |       |       |   |       | 300 l |
| 2,6            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 2,8            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 3,0            |                                 |       |       |                                 | 160 l |       |   |       |       |
| 3,2            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 3,4            | 200 l                           |       |       |                                 |       | 160 l |   |       |       |
| 3,6            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 3,8            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 4,0            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 4,2            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 4,4            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 4,6            |                                 |       |       | 200 l                           |       |       |   |       |       |
| 4,8            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 5,0            |                                 | 200 l |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 5,2            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 5,4            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 5,6            |                                 |       |       |                                 | 200 l |       |   |       |       |
| 5,8            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 6,0            |                                 |       |       |                                 |       |       | 500 l   |       |       |
| 6,2            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 6,4            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 6,6            |                                 |       | 200 l |                                 |       | 200 l |   | 500 l |       |
| 6,8            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 7,0            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       | 500 l |
| ∴              |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 9,5            |                                 |       |       | 300 l                           |       |       |   |       |       |
| 9,6            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 9,8            |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 10,0           | 350 l                           |       |       |                                 | 300 l | 300 l |   |       |       |
| 11,0           |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 12,0           |                                 | 350 l | 350 l |                                 |       |       |   |       |       |
| 13,0           |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 14,0           |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 15,0           |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 16,0           |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 17,0           |                                 |       |       | 500 l                           |       |       |   |       |       |
| 18,0           |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 19,0           | 500 l                           |       |       |                                 | 500 l |       |   |       |       |
| 20,0           |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 21,0           |                                 |       |       |                                 |       | 500 l |   |       |       |
| 22,0           |                                 | 500 l |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 23,0           |                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |       |
| 24,0           |                                 |       | 500 l |                                 |       |       |   |       |       |

① bis ③ Auswahlbeispiel

## Auswahl des Speichertyps (Fortsetzung)

### Auswahl Speicherladesystem Vitocell 100-L, Typ CVLA, mit Vitotrans 222

Leistungskennzahl  $N_L$

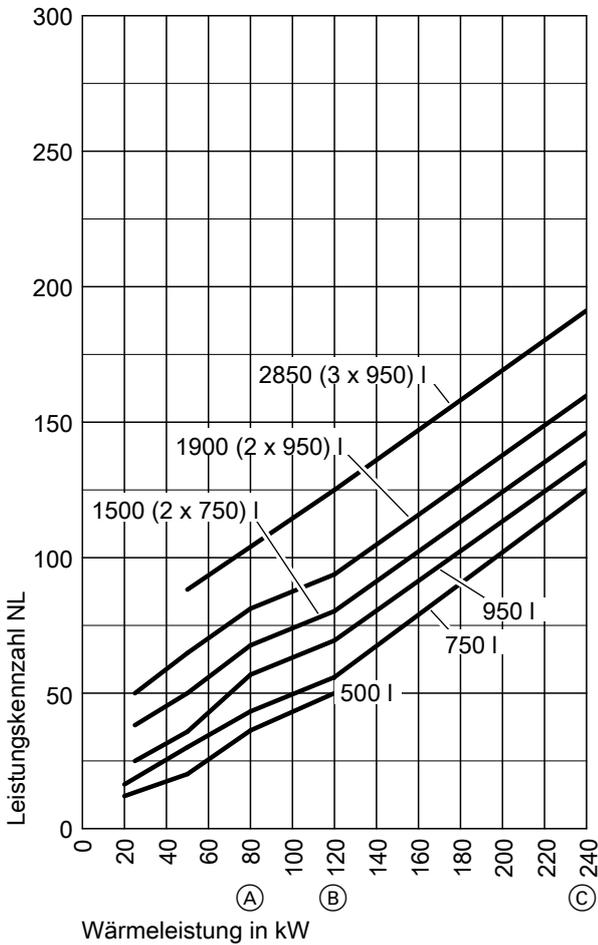

- (A) Vitotrans 222, bis 80 kW
- (B) Vitotrans 222, bis 120 kW
- (C) Vitotrans 222, bis 240 kW


#### Hinweis zur Leistungskennzahl $N_L$

Die Leistungskennzahl  $N_L$  ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur  $T_{sp}$ .

Richtwerte

- $T_{sp} = 60\text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{sp} = 55\text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$
- $T_{sp} = 50\text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{sp} = 45\text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Kurzzeitleistung (während 10 Minuten)

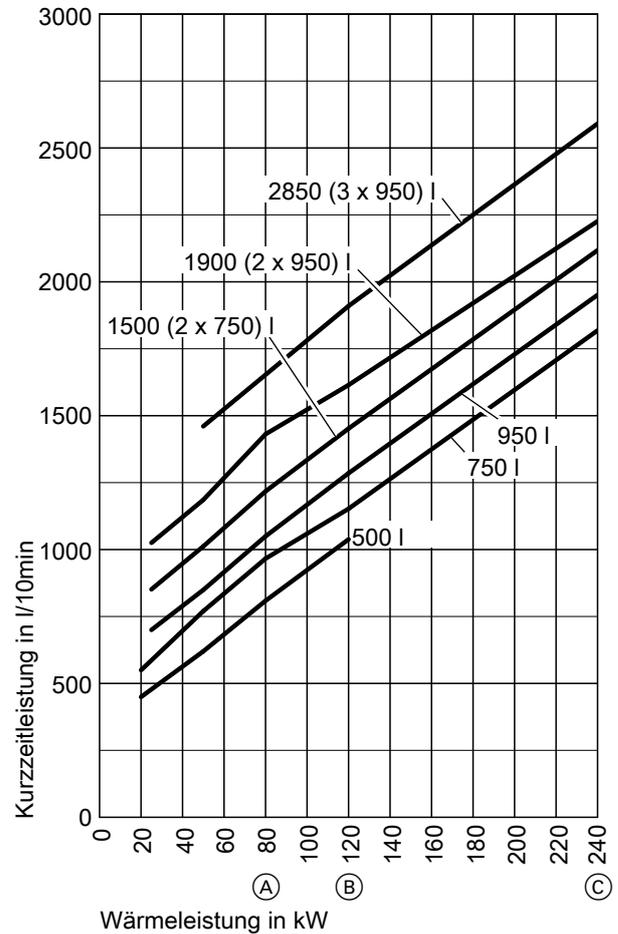

- (A) Vitotrans 222, bis 80 kW
- (B) Vitotrans 222, bis 120 kW
- (C) Vitotrans 222, bis 240 kW

#### Hinweis zur Kurzzeitleistung

Die Kurzzeitleistung während 10 Minuten ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur  $T_{sp}$ .

Richtwerte

- $T_{sp} = 60\text{ °C} \rightarrow 1,0 \times \text{Kurzzeitleistung}$
- $T_{sp} = 55\text{ °C} \rightarrow 0,75 \times \text{Kurzzeitleistung}$
- $T_{sp} = 50\text{ °C} \rightarrow 0,55 \times \text{Kurzzeitleistung}$
- $T_{sp} = 45\text{ °C} \rightarrow 0,3 \times \text{Kurzzeitleistung}$

### 3.2 Auswahl nach Dauerleistung

Gemäß der gewünschten Erwärmung von 10 auf 45 °C oder von 10 auf 60 °C und der geplanten Vorlauftemperatur wird die entsprechende Spalte in folgender Auswahltablelle gewählt. In der Spalte wird die benötigte Dauerleistung (siehe ab Seite 24) gesucht und der Speichertyp in der 1. Spalte abgelesen.

#### Beispiel:

Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C, Vorlauftemperatur 70 °C ①

Benötigte Dauerleistung: 20 kW ②, emaillierter Speicher-Wassererwärmer, nebenstehend in der 1. Spalte ③: Vitocell 100-V, 200 l oder Vitocell 100-V, 300 l

Die Auswahl des geeigneten Speicher-Wassererwärmers erfolgt nun anhand der technischen Daten und Dauerleistungsdiagrammen in den Datenblättern Vitocell.

#### Hinweis

Die angegebene Dauerleistung wird nur erreicht, falls die Nenn-Wärmeleistung des Wärmeerzeugers größer als die Dauerleistung ist. Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung, die entsprechende Umwälzpumpe einplanen.

#### Auswahl nach Dauerleistung

| Gerät   | Typ         | Inhalt | Dauerleistung in kW für Trinkwassererwärmung<br>Von 10 auf 60 °C |       |            | Dauerleistung in kW für Trinkwassererwärmung<br>Von 10 auf 45 °C |       |       |       |       |
|---|-------------|--------|--|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------|
|   |             |        | 90 °C  | 80 °C | 70 °C<br>① | 90 °C  | 80 °C | 70 °C | 60 °C | 50 °C |
| <b>Liegende Speicher-Wassererwärmer</b>                     |             |        |  |       |            |  |       |       |       |       |
| Vitocell 100-H  | CHA         | 130 l  | 27   | 20    | 14         | 28   | 23    | 19    | 14    | —     |
|   | CHAA        | 160 l  | 32   | 24    | 17         | 33   | 28    | 22    | 16    | —     |
|   |             | 200 l  | 38   | 29    | 19         | 42   | 32    | 26    | 18    | —     |
| Vitocell 300-H  | EHA         | 160 l  | 28   | 23    | 15         | 32   | 28    | 20    | 14    | —     |
|   | EHAA        | 200 l  | 33   | 25    | 17         | 41   | 30    | 23    | 16    | —     |
|   |             | 350 l  | 70   | 51    | 34         | 80   | 64    | 47    | 33    | —     |
|   | EHA         | 500 l  | 82   | 62    | 39         | 97   | 76    | 55    | 38    | —     |
| <b>Speicher-Wassererwärmer für Wandgeräte</b>               |             |        |  |       |            |  |       |       |       |       |
| Vitocell 100-W  | CUGB        | 120 l  | —  | —     | —          | —  | 24    | —     | —     | —     |
|   | CUGB-A      | 150 l  | —  | —     | —          | —  | 24    | —     | —     | —     |
| <b>Stehende Speicher-Wassererwärmer</b>                     |             |        |  |       |            |  |       |       |       |       |
| Vitocell 100-V  | CVAA        | 160 l  | 36   | 28    | 19         | 40   | 32    | 25    | 17    | 9     |
|   | CVAB-A      | 200 l  | 36   | 28    | 19         | 40   | 32    | 25    | 17    | 9     |
|   |             | 300 l  | 45   | 34    | 23         | 53   | 44    | 33    | 23    | 18    |
|   | CVA         | 500 l  | 53   | 44    | 33         | 70   | 58    | 45    | 32    | 24    |
|   | CVAA        | 750 l  | 94   | 75    | 54         | 109  | 91    | 73    | 54    | 33    |
| 950 l   |             | 109    | 80   | 58    | 116        | 98   | 78    | 58    | 45    |       |
| Vitocell 300-V  | EVIB-A      | 160 l  | 39   | 31    | 22         | 46   | 38    | 30    | 22    | 13    |
|   | EVIB-A+     | 200 l  | 39   | 31    | 22         | 46   | 38    | 30    | 22    | 13    |
|   | EVIB-A      | 300 l  | 52   | 41    | 29         | 61   | 51    | 41    | 30    | 18    |
|   |             | 500 l  | 59   | 46    | 33         | 69   | 58    | 46    | 34    | 20    |
| <b>Bivalente Speicher-Wassererwärmer (obere Heizwendel)</b> |             |        |  |       |            |  |       |       |       |       |
| Vitocell 100-U  | CVUD        | 300 l  | 23   | 20    | 15         | 31   | 26    | 20    | 15    | 11    |
|   | CVUD-A      |        |  |       |            |  |       |       |       |       |
| Vitocell 100-B  | CVBC        | 300 l  | 23   | 20    | 15         | 31   | 26    | 20    | 15    | 11    |
|   | CVB         | 400 l  | 36   | 27    | 18         | 42   | 33    | 25    | 17    | 10    |
|   |             | 500 l  | 36   | 30    | 22         | 47   | 40    | 30    | 22    | 16    |
|   | CVBB        | 750 l  | 59   | 49    | 37         | 76   | 63    | 49    | 35    | 26    |
| 950 l   |             | 67     | 56   | 42    | 90         | 75   | 58    | 41    | 31    |       |
| Vitocell 300-B  | EVBB-A      | 300 l  | 36   | 29    | 20         | 43   | 35    | 28    | 20    | 12    |
|   | EVBA-A      | 500 l  | 49   | 38    | 27         | 57   | 48    | 38    | 28    | 16    |
| <b>Frischwasser-Modul</b>                                   |             |        |  |       |            |  |       |       |       |       |
| Vitotrans 353   | PBSA        |        | 108  | 88    | 65         | 81   | 81    | 81    | 61    | 39    |
|   | PZSA        |        |  |       |            |  |       |       |       |       |
|   | PBMA/PBMA-S |        | 195  | 164   | 127        | 146  | 146   | 146   | 117   | 79    |
|   | PZMA/PZMA-S |        |  |       |            |  |       |       |       |       |
|   | PBLA/PBLA-S |        | 277  | 233   | 181        | 203  | 203   | 203   | 166   | 113   |

① - ③ Auswahlbeispiel

#### Hinweis

Weitere Werte siehe Datenblatt „Vitotrans 353“.

# Dimensionierung

## 4.1 Dimensionierung nach Kurzzeit-Entnahme und DIN 4708-2

### Anwendung

Für Wohngebäude wird der Warmwasserbedarf anhand der Bedarfskennzahl  $N$  errechnet. Der Rechenweg ist in der DIN 4708-2 festgelegt und wird im Folgenden beschrieben. Anhand der Bedarfskennzahl  $N$  wird dann ein Speicher-Wassererwärmer mit einer entsprechenden Leistungszahl  $N_L$  gewählt ( $N_L \geq N$ ).

Die Leistungszahl  $N_L$  eines Speicher-Wassererwärmers kann auch als Kurzzeitleistung während 10 min ausgedrückt werden. Nach dieser „Kurzzeit-Entnahme“ werden Anlagen zur Trinkwassererwärmung dimensioniert, falls eine bestimmte Menge Warmwasser für kurze Zeit bereitgestellt werden muss und anschließend eine längere Zeit zum Aufheizen zur Verfügung steht, wie z. B. in Gewerbebetrieben oder Schulen (Stoßbetrieb). Die Kurzzeitleistung während 10 min wird fast ausschließlich von der bevorrateten Wassermenge (Inhalt) bestimmt.

Die Leistungszahl  $N_L$  und die maximale Dauerleistung der Speicher-Wassererwärmer ist in den Tabellen ab Seite 9 angegeben. Für die detaillierten technischen Daten, Leistungskennwerte und Dauerleistungsdiagramme siehe Datenblatt des jeweiligen Speicher-Wassererwärmers.

### Berechnungsprogramm

Die Dimensionierung von Speicher-Wassererwärmern kann auch mit Hilfe des Berechnungsprogramms durchgeführt werden: Siehe <https://cylinder-planner.ca.viessmann.com>.

### Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Wohngebäuden

Grundlage ist hier die DIN 4708 „Zentrale Wassererwärmungsanlagen“ Teil 2.

Die DIN 4708 gilt als Grundlage zur einheitlichen Berechnung des Wärmebedarfs für zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen in Wohnbauten.

Zur Bedarfsermittlung wurde der Begriff der Einheitswohnung definiert:

Die Einheitswohnung ist eine aus statistischen Werten ermittelte Wohnung, deren Bedarfskennzahl  $N = 1$  ist:

- Raumzahl  $r = 4$  Räume,
- Belegungszahl  $p = 3,5$  Personen
- Zapfstellenbedarf  $w_v = 5820$  Wh/Entnahme für ein Wannenbad

#### Für die Bedarfsermittlung sind folgende Angaben erforderlich

- a) Alle sanitären Einrichtungen aller Geschosse, z. B. aus der Bauzeichnung, vom Architekten oder Bauherrn
- b) Anzahl der Aufenthaltsräume (Raumzahl) ohne Nebenräume wie Küche, Flur, Bad und Abstellraum, z. B. aus der Bauzeichnung, vom Architekten oder Bauherrn
- c) Anzahl der Personen je Wohnung (Belegungszahl)  
Falls die Personenzahl je Wohnung nicht erfassbar ist, kann über die Raumzahl  $r$  der entsprechenden Wohnung mit Hilfe der Tabelle 1 eine statistische Belegungszahl  $p$  ermittelt werden.

**Tabelle 1**

| Raumzahl $r$ | Belegungszahl $p$ |
|--------------|-------------------|
| 1,0          | 2,0 <sup>*1</sup> |
| 1,5          | 2,0 <sup>*1</sup> |
| 2,0          | 2,0 <sup>*1</sup> |
| 2,5          | 2,3               |
| 3,0          | 2,7               |
| 3,5          | 3,1               |
| 4,0          | 3,5               |
| 4,5          | 3,9               |
| 5,0          | 4,3               |
| 5,5          | 4,6               |
| 6,0          | 5,0               |
| 6,5          | 5,4               |
| 7,0          | 5,6               |

#### Ermittlung der bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigenden Zapfstellen

Die bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigenden Zapfstellen können, je nach Ausstattung der Wohnung (Normal- oder Komfortausstattung), aus den Tabellen 2 oder 3 ermittelt werden.

#### Ermittlung der Belegungszahl $p$

Falls die Anzahl der Personen je Wohnung nicht erfassbar ist, kann die Belegungszahl  $p$  aus dieser Tabelle ermittelt werden.

**Tabelle 2 – Wohnung mit Normalausstattung**

| Vorhandene Ausstattung je Wohnung |  | Bei der Bedarfsermittlung berücksichtigen               |
|-----------------------------------|--|---|
| Raum                              | Ausstattung  |   |
| <b>Bad</b>                        | 1 Badewanne 140 l (nach Tabelle 4 Nr. 1, auf Seite 16)<br>oder | 1 Badewanne 140 l (nach Tabelle 4, Nr. 1, auf Seite 16) |
|                                   | 1 Brausekabine mit/ohne Mischbatterie und Normalbrause         |   |
|                                   | 1 Waschtisch   | Bleibt unberücksichtigt                                 |
| <b>Küche</b>                      | 1 Küchenspüle  | Bleibt unberücksichtigt                                 |

<sup>\*1</sup> Falls im zu versorgenden Wohngebäude überwiegend 1- und 2-Zimmerwohnungen vorhanden sind, die Belegungszahl  $p$  für diese Wohnungen um 0,5 erhöhen.

## Dimensionierung (Fortsetzung)

**Tabelle 3 – Wohnung mit Komfortausstattung**

| Vorhandene Ausstattung je Raum | Wohnung Ausstattung        | Bei der Bedarfsermittlung berücksichtigen  |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Bad</b>                     | Badewanne <sup>*2</sup>    | Wie vorhanden nach Tabelle 4, Nr. 2 bis 4  |
|                                | Brausekabine <sup>*2</sup> | Wie vorhanden, einschließlich evtl. Zusatzeinrichtung nach Tabelle 4, Nr. 6 oder 7, falls von der Anordnung her eine gleichzeitige Benutzung möglich ist <sup>*3</sup> |
|                                | Waschtisch <sup>*2</sup>   | Bleibt unberücksichtigt  |
|                                | Bidet                      | Bleibt unberücksichtigt  |
| <b>Küche</b>                   | 1 Küchenspüle              | Bleibt unberücksichtigt  |
| <b>Gästezimmer</b>             | Badewanne                  | Je Gästezimmer: Wie vorhanden, nach Tabelle 4, Nr. 1 bis 4, mit 50 % des Zapfstellenbedarfs $w_v$  |
|                                | oder Brausekabine          | Wie vorhanden, einschließlich evtl. Zusatzeinrichtung nach Tabelle 4, Nr. 5 bis 7, mit 100 % des Zapfstellenbedarfs $w_v$  |
|                                | Waschtisch                 | Mit 100 % des Zapfstellenbedarfs $w_v$ nach Tabelle 4 <sup>*4</sup>  |
|                                | Bidet                      | Mit 100 % des Zapfstellenbedarfs $w_v$ nach Tabelle 4 <sup>*4</sup>  |

### Ermittlung des einzusetzenden Zapfstellenbedarfs je zu berücksichtigender Zapfstelle

Den jeweiligen Zapfstellenbedarf  $w_v$  der zur Berechnung der Bedarfskennzahl N einzusetzenden Zapfstellen der Tabelle 4 entnehmen.

**Tabelle 4 – Zapfstellenbedarf  $w_v$**

| Nr. | Sanitäre Einrichtung oder Zapfstelle  | Kurzzeichen nach DIN | Entnahmemenge je Benutzung oder Nutzinhalt in l | Zapfstellenbedarf $w_v$ je Entnahme in Wh |
|-----|---|----------------------|---|---|
| 1   | Badewanne   | NB1                  | 140   | 5820                                      |
| 2   | Badewanne   | NB2                  | 160   | 6510                                      |
| 3   | Kleinraumwanne und Stufenwanne  | KB                   | 120   | 4890                                      |
| 4   | Großraumwanne (1800 mm × 750 mm)  | GB                   | 200   | 8720                                      |
| 5   | Brausekabine <sup>*5</sup> mit Mischbatterie und Sparbrause                 | BRS                  | 40 <sup>*6</sup>                                | 1630                                      |
| 6   | Brausekabine <sup>*5</sup> mit Mischbatterie und Normalbrause <sup>*7</sup> | BRN                  | 90 <sup>*6</sup>                                | 3660                                      |
| 7   | Brausekabine <sup>*5</sup> mit Mischbatterie und Luxusbrause <sup>*8</sup>  | BRL                  | 180 <sup>*6</sup>                               | 7320                                      |
| 8   | Waschtisch  | WT                   | 17  | 700                                       |
| 9   | Bidet   | BD                   | 20  | 810                                       |
| 10  | Handwaschbecken   | HT                   | 9   | 350                                       |
| 11  | Spüle für Küche   | SP                   | 30  | 1160                                      |

Für Badewannen deren Nutzinhalte erheblich abweichen, den Zapfstellenbedarf  $w_v$  nach der Formel  $w_v = c \times V \times \Delta T$  in Wh ermitteln und in die Berechnung einsetzen ( $\Delta T = 35$  K).

### Berechnung der Bedarfskennzahl N

Im Rahmen der Ermittlung des Wärmebedarfs für Warmwasser aller zu versorgenden Wohnungen erfolgt eine Umrechnung auf den Wärmebedarf für Warmwasser der Einheitswohnung.

Für die Einheitswohnung sind folgende Merkmale vereinbart:

1. Raumzahl  $r = 4$  Räume
2. Belegungszahl  $p = 3,5$  Personen
3. Zapfstellenbedarf  $w_v = 5820$  Wh (für ein Wannenbad)

Der Wärmebedarf für Warmwasser der Einheitswohnung 3,5 Personen  $\times 5820$  Wh = 20370 Wh entspricht der Bedarfskennzahl  $N = 1$   
 $N =$  Summe des Wärmebedarfs für Warmwasser aller mit Warmwasser zu versorgenden Wohnungen geteilt durch den Wärmebedarf für Warmwasser der Einheitswohnung

$$N = \frac{\sum(n \cdot p \cdot v \cdot w_v)}{3,5 \cdot 5820}$$

$$= \frac{\sum(n \cdot p \cdot v \cdot w_v)}{20370}$$

- $n$  = Wohnungszahl der gleichartigen Wohnungen  
 $p$  = Belegungszahl je gleichartiger Wohnung  
 $v$  = Anzahl der gleichartigen Zapfstellen je gleichartiger Wohnung  
 $w_v$  = Zapfstellenbedarf in Wh

<sup>\*2</sup> Größe abweichend von der Normalausstattung.

<sup>\*3</sup> Falls keine Badewanne vorhanden ist, wird wie bei der Normalausstattung anstatt einer Brausekabine eine Badewanne (siehe Tabelle 4, Nr. 1) angesetzt, außer der Zapfstellenbedarf der Brausekabine übersteigt den der Badewanne (z. B. Luxusbrause). Falls mehrere unterschiedliche Brausekabinen vorhanden sind, wird für die Brausekabine mit dem höchsten Zapfstellenbedarf min. 1 Badewanne angesetzt.

<sup>\*4</sup> Soweit dem Gästezimmer keine Badewanne oder Brausekabine zugeordnet ist.

<sup>\*5</sup> Nur zu berücksichtigen, falls Badewanne und Brausekabine räumlich getrennt sind, d. h. eine gleichzeitige Benutzung möglich ist.

<sup>\*6</sup> Entspricht einer Benutzungszeit von 6 min.

<sup>\*7</sup> Armaturen-Durchflussklasse A nach EN 200.

<sup>\*8</sup> Armaturen-Durchflussklasse C nach EN 200.

## Dimensionierung (Fortsetzung)

$(n \cdot p \cdot v \cdot w_v)$  ist für jede zu berücksichtigende Zapfstelle je gleichartiger Wohnung zu ermitteln.

Mit der ermittelten Bedarfskennzahl N nun aus den Tabellen auf den Seiten 9 und 12 den benötigten Speicher-Wassererwärmer mit entsprechender Heizwasser-Vorlauftemperatur auswählen. Dabei einen Speicher-Wassererwärmer wählen, dessen  $N_L$ -Zahl min. gleich N ist. Die Bedarfskennzahl N ist identisch mit der Zahl der Einheitswohnungen, die im Bauvorhaben vorhanden sind.

Sie entspricht nicht unbedingt der Zahl der Wohnungen.

### Beispiel:

Für ein geplantes Wohnungsbauvorhaben soll über die Bedarfskennzahl N die Warmwassererwärmungsanlage ausgelegt werden. Die in Tabelle 5 aufgeführten Wohnungszahlen gleicher Ausstattung sowie die Raumzahl und die Ausstattung entstammen der Bauzeichnung.

Die Belegungszahl p wurde über die Raumzahl r mit Hilfe der Tabelle 1 auf Seite 15 ermittelt.

Die für die Auslegung anzusetzenden Zapfstellen wurden mit Hilfe von Tabelle 2 auf Seite 15 und Tabelle 3 auf Seite 16 ermittelt.

**Tabelle 5**

| Wohnungszahl<br>n | Raumzahl<br>r | Belegungszahl<br>p | Ausstattung der Wohnung<br>Stück, Benennung  | Bei der Bedarfsermittlung einsetzen<br>Zapfstellenzahl, Benennung   |
|-------------------|---------------|--------------------|--|---|
| 4                 | 1,5           | 2,0                | 1 Brausekabine mit Normalbrause<br>1 Waschtisch im Bad<br>1 Spüle in der Küche   | gemäß Tabelle 2 auf Seite 15<br>1 Brausekabine (BRN)  |
| 10                | 3             | 2,7                | 1 Badewanne 140 l<br>1 Waschtisch im Bad<br>1 Spüle in der Küche   | gemäß Tabelle 2 auf Seite 15<br>1 Badewanne (NB1)   |
| 2                 | 4             | 3,5                | 1 Brausekabine mit Mischbatterie und Luxusbrause<br>1 Brausekabine mit Normalbrause (räumlich getrennt)<br>1 Waschtisch im Bad<br>1 Spüle in der Küche | gemäß Tabelle 3 auf Seite 16<br>1 Brausekabine (BRL)  |
| 4                 | 4             | 3,5                | 1 Badewanne 160 l<br>1 Brausekabine mit Luxusbrause in einem besonderen Raum<br>1 Waschtisch im Bad<br>1 Bidet<br>1 Spüle in der Küche                 | gemäß Tabelle 3 auf Seite 16<br>1 Badewanne (NB2)<br>1 Brausekabine (BRL)   |
| 5                 | 5             | 4,3                | 1 Badewanne 160 l<br>1 Waschtisch im Bad<br>1 Bidet<br>1 Badewanne 140 l im Gästezimmer<br>1 Waschtisch im Gästezimmer<br>1 Spüle in der Küche         | gemäß Tabelle 3 auf Seite 16<br>1 Badewanne (NB2)<br>1 Badewanne (NB1) mit 50 % des Zapfstellenbedarfs $w_v$<br>1 Waschtisch (WT)<br>1 Bidet (BD) |

### Formblatt für die Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Wohngebäuden

#### Bedarfsermittlung für zentral versorgte Wohnungen

Projekt-Nr.:

Blatt-Nr.:

Ermittlung der Bedarfskennzahl N zur Größenbestimmung des Wassererwärmers

Projekt

Belegungskennzahl p nach statistischen Werten nach Tabelle 5 auf Seite 17

| 1                            | 2             | 3                 | 4                  | 5           | 6   | 7           | 8                                   | 9                      | 10                                     | 11  |
|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------------|------------------------|--|---|
| Lfd. Nr. der Wohnungsgruppen | Raumzahl<br>r | Wohnungszahl<br>n | Belegungszahl<br>p | $n \cdot p$ | Zu berücksichtigende Zapfstellen (je Wohnung)<br>Zapfstellenzahl<br>v | Kurzzeichen | Zapfstellenbedarf<br>$w_v$<br>in Wh | $v \cdot w_v$<br>in Wh | $n \cdot p \cdot v \cdot w_v$<br>in Wh | Bemerkungen                               |
| 1                            | 1,5           | 4                 | 2,0                | 8,0         | 1   | NB1         | 5820                                | 5820                   | 46560                                  | NB1 für BRN                               |
| 2                            | 3,0           | 10                | 2,7                | 27,0        | 1   | NB1         | 5820                                | 5820                   | 157140                                 |   |
| 3                            | 4,0           | 2                 | 3,5                | 7,0         | 1   | BRL         | 7320                                | 7320                   | 51240                                  |   |
|                              |               |                   |                    |             | 1   | BRN         | 3660                                | 3660                   | 25620                                  |   |
| 4                            | 4,0           | 4                 | 3,5                | 4,0         | 1   | NB2         | 6510                                | 6510                   | 91140                                  |   |
|                              |               |                   |                    |             | 1   | BRL         | 7320                                | 7320                   | 102480                                 |   |
| 5                            | 5,0           | 5                 | 4,3                | 21,5        | 1   | NB2         | 6510                                | 6510                   | 139965                                 |   |
|                              |               |                   |                    |             | (0,5)   | NB1         | 5820                                | 5820                   | 62565                                  | 50 % $w_v$<br>nach Tab. 3<br>auf Seite 16 |

$$\Sigma n_i = 25$$

$$\Sigma (n \cdot p \cdot v \cdot w_v) = 676710 \text{ Wh}$$

$$N = \frac{\Sigma (n \cdot p \cdot v \cdot w_v)}{3,5 \cdot 5820} = \frac{676710}{20370} = 33,2$$

5368876

## Dimensionierung (Fortsetzung)

Mit der ermittelten Bedarfskennzahl  $N = 33,2$  nun aus den Tabellen in den jeweiligen Datenblättern den benötigten Speicher-Wassererwärmer bei vorhandener Heizwasser-Vorlauftemperatur (z. B.  $80\text{ °C}$ ) und einer Speicherbevorratungstemperatur von  $60\text{ °C}$  auswählen. Dabei einen Speicher-Wassererwärmer wählen, dessen  $N_L$ -Zahl min. gleich  $N$  ist.

### Hinweis

Die Leistungskennzahl  $N_L$  ändert sich in Abhängigkeit von folgenden Größen:

- Vorlauftemperatur
- Bevorratungstemperatur
- Zugeführte und übertragbare Leistung

Bei abweichenden Betriebsbedingungen ist eine Korrektur der Leistungskennzahl  $N_L$  von den in den Tabellen der jeweiligen Datenblätter angegebenen Werten vorzunehmen.

Mögliche Speicher-Wassererwärmer:

- Aus dem Datenblatt des Vitocell 300-H:  
Vitocell 300-H mit 700 l Inhalt ( $N_L = 35$ ) als Speicherbatterie aus 2 × Vitocell 300-H mit je 350 l Inhalt
- Aus dem Datenblatt des Vitocell 300-V:  
Vitocell 300-V mit 600 l Inhalt ( $N_L = 34,8$ ) als Speicherbatterie aus 2 × Vitocell 300-V mit je 300 l Inhalt

Gewählter Speicher-Wassererwärmer:

2 × Vitocell 300-V mit je 300 l Inhalt

## Kesselzuschlag $Z_K$

Laut DIN 4708-2 und VDI 3815 ist die Nenn-Wärmeleistung eines Heizkessels um den Kesselzuschlag  $Z_K$  für die Trinkwassererwärmung zu erhöhen (siehe Tabelle 6).

Die Erläuterungen der DIN/VDI sind zu beachten.

Die DIN 4708 stellt 3 wesentliche Forderungen an die Nenn-Wärmeleistung der Wärmeversorgung:

### Forderung 1

Die Leistungskennzahl muss min. gleich groß oder größer als die Bedarfskennzahl sein:

$$N_L \geq N$$

### Forderung 2

Nur falls die Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels  $\dot{Q}_K$  bzw.  $\Phi_K$  größer oder min. gleich der Dauerleistung ist, kann der Speicher-Wassererwärmer die vom Hersteller angegebene Leistungskennzahl  $N_L$  erbringen:

$$\dot{Q}_K \geq \dot{Q}_D \text{ bzw. } \Phi_K \geq \Phi_D$$

### Forderung 3

Wärmeerzeugungsanlagen, die sowohl der Zentralheizung als auch der Warmwasserbereitung dienen, müssen zu der nach EN 12831 (bisher DIN 4701) ermittelten Norm-Heizlast  $\Phi_{HL, Geb.}$  für Heizungsanlagen in Gebäuden die zusätzliche Leistung  $Z_K$  erbringen:

$$\Phi_K \geq \Phi_{HL, Geb.} + Z_K$$

Auf Basis der DIN 4708-2 wird durch die VDI 3815 ein Zuschlag auf die Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels in Abhängigkeit der Bedarfskennzahl  $N$  und einer Mindest-Speicherkapazität ermittelt (siehe Tabelle 6).

In der Praxis hat sich die Berücksichtigung des Kesselzuschlags nach folgenden Beziehungen bewährt:

$$\Phi_K \geq \Phi_{HL, Geb.} \cdot \phi + Z_K$$

$\phi$  = Faktor für Auslastung Gebäudebeheizung (Beheizung aller Räume)

| Anzahl der Wohnungen pro Gebäude | $\phi$ |
|----------------------------------|--------|
| Bis 20                           | 1      |
| 21 bis 50                        | 0,9    |
| > 50                             | 0,8    |

Tabelle 6 – Kesselzuschlag  $Z_K$

| Bedarfskennzahl $N$ | Kesselzuschlag $Z_K$ in kW |
|---------------------|----------------------------|
| 1                   | 3,1                        |
| 2                   | 4,7                        |
| 3                   | 6,2                        |
| 4                   | 7,7                        |
| 5                   | 8,9                        |
| 6                   | 10,2                       |
| 7                   | 11,4                       |
| 8                   | 12,6                       |
| 9                   | 13,8                       |
| 10                  | 15,1                       |
| 12                  | 17,3                       |
| 14                  | 19,5                       |
| 16                  | 21,7                       |
| 18                  | 23,9                       |
| 20                  | 26,1                       |
| 22                  | 28,2                       |
| 24                  | 30,4                       |
| 26                  | 32,4                       |
| 28                  | 34,6                       |
| 30                  | 36,6                       |
| 40                  | 46,7                       |
| 50                  | 56,7                       |
| 60                  | 66,6                       |
| 80                  | 85,9                       |
| 100                 | 104,9                      |
| 120                 | 124,0                      |
| 150                 | 152,0                      |
| 200                 | 198,4                      |
| 240                 | 235,2                      |
| 300                 | 290,0                      |

### Hinweis

Bei Gebäuden mit sehr geringer Heizlast  $\Phi_{HL, Geb.}$  muss geprüft werden, ob die Leistung des Wärmeerzeugers einschließlich Zuschlag  $Z_K$  für die gewählte Leistungskennzahl ausreicht. Ggf. muss ein größerer Speicher-Wassererwärmer gewählt werden.

## Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Gewerbebetrieben

### 1. Bedarfsermittlung

Die Anzahl der Reinigungsstellen (Wasch- und Brauseanlagen) sind je nach Art des Betriebs vorzusehen (siehe ehemalige DIN 18228, Blatt 3, Seite 4).

Für je 100 Benutzer (Beschäftigte der stärksten Schicht) werden die in Tabelle 7 aufgeführten Reinigungsanlagen benötigt.

<sup>9</sup> In Betrieben mit außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen werden 25 Reinigungsstellen/100 Benutzer benötigt.

**Tabelle 7 – Gewöhnliche Arbeitsbedingungen\*9**

| Tätigkeit        | Benötigte Reinigungsstellen je 100 Benutzer | Aufteilung der Reinigungsstellen Waschstellen/Brauseanlagen |
|------------------|---|---|
| Wenig schmutzend | 15  | –/–   |
| Mäßig schmutzend | 20  | 2/1   |
| Stark schmutzend | 25  | 1/1   |

### 2. Auslegung der Trinkwassererwärmungsanlage

Die Auslegung der Trinkwassererwärmungsanlage wird anhand des folgenden Beispiels erläutert.

#### Beispiel:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Anzahl der Beschäftigten der stärksten Schicht: | 150 Personen      |
| Arbeitszeit:                                    | 2-Schicht-Betrieb |
| Art der Tätigkeit:                              | Mäßig schmutzend  |
| Benötigte Warmwasser-Auslauftemperatur:         | 35 bis 37 °C      |
| Speicherbevorratungstemperatur:                 | 60 °C             |
| Kaltwasser-Einlauftemperatur:                   | 10 °C             |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur:                   | 90 °C             |

#### Ermittlung des Warmwasserbedarfs

Aus Tabelle 7 kann für mäßig schmutzende Tätigkeit eine Anzahl von 20 Reinigungsstellen je 100 Beschäftigte abgelesen werden. Die Aufteilung der Reinigungsstellen in Wasch- und Brauseanlagen erfolgt im Verhältnis von 2:1.

Für 150 Beschäftigte ergibt sich daraus ein Reinigungsstellenbedarf von 20 Waschstellen und 10 Brauseanlagen.

**Tabelle 8 – Verbrauchswerte für Wasch- und Brauseanlagen bei Warmwasser-Auslauftemperatur von 35 bis 37 °C**

| Verbrauchseinrichtung              | Warmwassermenge in l/min | Benutzungszeit in min | Warmwasserverbrauch je Benutzung in l |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Waschtische mit Auslaufventil      | 5 bis 12                 | 3 bis 5               | 30                                    |
| Waschtische mit Brauseauslauf      | 3 bis 6                  | 3 bis 5               | 15                                    |
| Runde Waschbrunnen für 6 Personen  | ca. 20                   | 3 bis 5               | 75                                    |
| Runde Waschbrunnen für 10 Personen | ca. 25                   | 3 bis 5               | 75                                    |
| Brauseanlage ohne Umkleidezelle    | 7 bis 12                 | 5 bis 6*10            | 50                                    |
| Brauseanlage mit Umkleidezelle     | 7 bis 12                 | 10 bis 15*11          | 80                                    |

#### Annahme:

Die Waschstellen (Waschtisch mit Brauseauslauf) werden von 120 Beschäftigten (6-mal nacheinander) und die Brauseanlagen (Brausen ohne Umkleidekabinen) werden von 30 Beschäftigten (3-mal nacheinander) benutzt.

Mit Hilfe der Tabelle 8 ergibt sich folgende benötigte Warmwassermenge:

- Warmwasserbedarf der Waschstellen:  $120 \times 3,5 \text{ l/min} \times 3,5 \text{ min} = 1470 \text{ l}$
- Warmwasserbedarf der Brausen:  $30 \times 10 \text{ l/min} \times 5 \text{ min} = 1500 \text{ l}$

Aus a) und b) ergibt sich ein Gesamtwarmwasserbedarf von 2970 l mit ca. 36 °C Wassertemperatur über eine Benutzungsdauer von ca. 25 min.

Bei der Umrechnung auf eine Auslauftemperatur von 45 °C ergibt sich folgender Wert:

$$V_{(45^\circ\text{C})} = V_{(36^\circ\text{C})} \cdot \frac{\Delta T_{(36^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C})}}{\Delta T_{(45^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C})}}$$

$$= 2970 \cdot \frac{26}{35} = 2206 \text{ l}$$

Da zwischen den Schichten 8 h Zeit zur Verfügung stehen, um den Speicher-Wassererwärmer wieder aufzuheizen, ist das Speichervolumen auf Bevorratung auszulegen. Hierzu werden die Angaben der Kurzzeitleistung (10-Minuten-Leistung) der Tabellen in den jeweiligen Datenblättern der Speicher-Wassererwärmer herangezogen. Aus der entsprechenden Tabelle des Datenblatts Vitocell 300-V: Für Vitocell 300-V mit 500 l Inhalt und einer Heizwasser-Vorlauftemperatur = 90 °C beträgt die Kurzzeitleistung von 10/45 °C 634 l/10 min. Anzahl der Speicher-Wassererwärmer  $n = \frac{\text{errechnetes Gesamtvolumen}}{\text{gewählte Kurzzeitleistung (während 10 min) der einzelnen Speicherzelle}}$

$$n = \frac{2206}{634} = 3,5 \text{ Stück}$$

Gewählter Speicher-Wassererwärmer:  
4 × Vitocell 300-V mit je 500 l Inhalt

#### Ermittlung der erforderlichen Heizleistung

Zur Aufheizung des Speicher-Wassererwärmers stehen 7,5 Stunden zur Verfügung. Daraus ergibt sich eine minimale Anschlussleistung (Heizleistung des Heizkessels) von:

$$\dot{Q}_A = \Phi_A = \frac{c \cdot V \cdot \Delta T_A}{Z_A}$$

$$= \frac{1 \cdot 2000 \cdot 50}{860 \cdot 7,5} = 15,5 \text{ kW}$$

$\dot{Q}_A$  bzw.  $\Phi_A$  = Mindestanschlussleistung zum Aufheizen des Speicher-Wassererwärmers in kW

V = gewähltes Speichervolumen in l

c = spez. Wärmekapazität

$$\left( \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} \right)$$

$\Delta T_A$  = Temperaturdifferenz zwischen Speicherbevorratungstemperatur und Kaltwasser-Einlauftemperatur  
(60 °C – 10 °C) = 50 K

$Z_A$  = Aufheizzeit in h

Erfahrungsgemäß wird eine Aufheizzeit von ca. 2 Stunden gewählt. Dies bedeutet für das obige Beispiel, dass der Heizkessel sowie die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (erforderliche Heizwassermenge) auf eine Aufheizleistung von ca. 60 kW auszulegen sind.

## Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Hotelbetrieben, Pensionen und Heimen

Bei der Berechnung des Warmwasserbedarfs müssen die Verbrauchsstellen aller Zimmer ermittelt werden.

Dabei ist je Einzel- bzw. Doppelzimmer nur die jeweils größte Verbrauchsstelle zu berücksichtigen.

\*10 Brausezeit ohne Umkleidung.

\*11 Brausezeit 5 bis 8 min, restliche Zeit Umkleidung.

**Tabelle 9 – Zapfstellenbedarf pro Verbrauchsstelle bei Warmwassertemperatur von 45 °C**

| Verbrauchsstelle | Entnahmemenge je Benutzung in l | Zapfstellenbedarf $Q_{h \max}$ |                        |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                  |                                 | Je Einzelzimmer in kWh         | Je Doppelzimmer in kWh |
| Badewanne        | 170                             | 7,0                            | 10,5                   |
| Brausekabine     | 70                              | 3,0                            | 4,5                    |
| Waschtisch       | 20                              | 0,8                            | 1,2                    |

### Berechnung des benötigten Speicherinhalts

$Q_{h \max}$  = Zapfstellenbedarf je Zapfstelle in kWh  
 $n$  = Anzahl der Zimmer mit gleichem Zapfstellenbedarf  
 $\phi_n$  = Benutzungsfaktor (Gleichzeitigkeit) kann bedingt angewendet werden:

| Zimmerzahl     | 1 bis 15 | 16 bis 36   | 35 bis 75   | 76 bis 300  |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| $\phi_n^{*12}$ | 1        | 0,9 bis 0,7 | 0,7 bis 0,6 | 0,6 bis 0,5 |

$\phi_2$  = Lebenshaltungsfaktor  
 Je nach Hotelkategorie kann zum Ansatz gebracht werden:

| Hotelkategorie | Normal | Gut | Hoch |
|----------------|--------|-----|------|
| $\phi_2$       | 1,0    | 1,1 | 1,2  |

$Z_A$  = Aufheizzeit in h  
 Die Aufheizzeit ist abhängig von der für die Trinkwassererwärmung zur Verfügung stehenden Nenn-Wärmeleistung. Je nach Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels kann  $Z_A$  kleiner als 2 h gewählt werden.

$Z_B$  = Zeitdauer des Warmwasserspitzenbedarfs in h  
 Annahme 1 bis 1,5 h

$V$  = Volumen des Speicher-Wassererwärmers in l

$T_a$  = Speicherbevorratungstemperatur in °C

$T_e$  = Kaltwasser-Einlauftemperatur in °C

$a$  = 0,8

Berücksichtigt den Ladezustand des Speicher-Wassererwärmers.

### Beispiel:

Hotelbetrieb mit 50 Zimmern (30 Doppelzimmer und 20 Einzelzimmer)

#### ■ Ausstattung der Einzelzimmer:

- 5 Einzelzimmer mit Badewanne, Brausekabine und Waschtisch
- 10 Einzelzimmer mit Brausekabine und Waschtisch
- 5 Einzelzimmer mit Waschtisch

#### ■ Ausstattung der Doppelzimmer:

- 5 Doppelzimmer mit Badewanne und Waschtisch
- 20 Doppelzimmer mit Brausekabine und Waschtisch
- 5 Doppelzimmer mit Waschtisch

- Heizwasser-Vorlauftemperatur = 80 °C
- Gewünschte Aufheizzeit des Speicher-Wassererwärmers 1,5 Stunden
- Zeitdauer des Spitzenbedarfs 1,5 Stunden

### Wärmebedarf zur Trinkwassererwärmung

| Art der Zimmer                          | Ausstattung (Zapfstelle) | n  | $Q_{h \max}$ in kWh | $n \times Q_{h \max}$ in kWh |
|---|--------------------------|----|---------------------|------------------------------|
| Einzelzimmer:                           | Badewanne                | 5  | 7,0                 | 35,00                        |
|   | Brausekabine             | 10 | 3,0                 | 30,00                        |
|   | Waschtisch               | 5  | 0,8                 | 4,00                         |
| Doppelzimmer:                           | Badewanne                | 5  | 10,5                | 52,50                        |
|   | Brausekabine             | 20 | 4,5                 | 90,00                        |
|   | Waschtisch               | 5  | 1,2                 | 6,00                         |
| $\Sigma (n \cdot Q_{h \max.}) = 217,50$ |                          |    |                     |                              |

$$V = \frac{860 \cdot \Sigma(n \cdot Q_{h \max.}) \cdot \phi_n \cdot \phi_2 \cdot Z_A}{(Z_A + Z_B) \cdot (T_a - T_e) \cdot a}$$

$$= \frac{860 \cdot 217,5 \cdot 0,65 \cdot 1 \cdot 1,5}{(1,5 + 1,5) \cdot (60 - 10) \cdot 0,8}$$

$$= 1520 \text{ l}$$

Gewählte Speicher-Wassererwärmer:

- 3 × Vitocell 300-H mit je 500 l Inhalt oder
- 3 × Vitocell 300-V mit je 500 l Inhalt

### Ermittlung der erforderlichen Aufheizleistung

$$\dot{Q} = \Phi = \frac{V \cdot c \cdot (T_a - T_e)}{Z_A}$$

$$= \frac{1500 \cdot (60 - 10)}{860 \cdot 1,5} = 58 \text{ kW}$$

$\dot{Q}$  bzw.  $\Phi$  = Aufheizleistung in kW

$V$  = gewählter Inhalt in l

$c$  = spez. Wärmekapazität

$$\left( \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} \right)$$

$T_a$  = Speicherbevorratungstemperatur in °C

$T_e$  = Kaltwasser-Einlauftemperatur in °C

$Z_A$  = Aufheizzeit in h

Somit sind Heizkessel und Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung auf die erforderliche Aufheizleistung auszulegen.

Um eine ausreichende Beheizung des Gebäudes auch im Winter sicherzustellen, ist der Heizlast diese Wärmemenge zuzuschlagen.

## Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in gewerblich genutztem Saunabetrieb

Annahme:

Die Sauna wird von 15 Personen/h besucht.

Es stehen 5 Duschen mit 12 l/min dafür zur Verfügung, d. h. die Duschen werden 3-mal nacheinander benutzt. Bei einer Duschzeit von 5 min ergibt sich daraus ein Warmwasserbedarf von 60 l je Benutzung.

Die Heizlast des Gebäudes beträgt  $\dot{Q}_N = \Phi_{\text{HL Geb.}} = 25 \text{ kW}$ .

Um die Trinkwassererwärmung sicherzustellen, sind zwei Dinge zu beachten:

a) Ausreichendes Speichervolumen (Auslegung nach der Kurzzeitleistung).

b) Kesselgröße ist so auszulegen, dass Trinkwassererwärmung und  $\dot{Q}_N$  sichergestellt sind.

### zu a)

Ermittlung des Speichervolumens:

15 Personen je 60 l = 900 l mit 40 °C am Warmwasseraustritt

Die Speicherbevorratungstemperatur beträgt 60 °C.

Da ein Niedertemperatur-Heizkessel eingebaut werden soll, ist die Kurzzeitleistung bei einer Heizwasser-Vorlauftemperatur von 70 °C zu ermitteln; siehe entsprechende Tabellen in den Datenblättern der jeweiligen Speicher-Wassererwärmer.

Bei der Umrechnung auf eine Auslauftemperatur von 45 °C ergibt sich mit:

<sup>\*12</sup> Bei Kurhotels, Messehotels oder ähnlichen Anlagen einen Benutzungsfaktor von  $\phi_n = 1$  wählen.

## Dimensionierung (Fortsetzung)

$$V_{(45^\circ\text{C})} = V_{(40^\circ\text{C})} \cdot \frac{\Delta T_{(40^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C})}}{\Delta T_{(45^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C})}}$$

$$= 900 \cdot \frac{30}{35} = 771 \text{ l}$$

Vorschlag: 2 Vitocell 300-V mit je 300 l Inhalt mit einer Kurzzeitleistung von 408 l je Speicherzelle und 816 l als Speicherbatterie (Trinkwassertemperatur 45 °C).

### Zu b)

Erforderliche Kesselgröße

Da der Duschvorgang sich stündlich wiederholt, muss das gewählte Speichervolumen in min. 1 Stunde aufgeheizt werden. Die dafür erforderliche Wärmemenge errechnet sich aus:

$$\dot{Q}_A = \Phi_A = \frac{V_{\text{sp.}} \cdot \Delta T_A \cdot c}{Z_A}$$

$$= \frac{600 \cdot 1 \cdot (60 - 10)}{860 \cdot 1}$$

$$= 34,9 \text{ kW}$$

|                           |  |
|---------------------------|--|
| $\dot{Q}_A$ bzw. $\Phi_A$ | = Mindestanschlussleistung zum Aufheizen des Speicher-Wassererwärmers in kW                    |
| $V_{\text{sp.}}$          | = Inhalt in l  |
| $\Delta T_A$              | = Temperaturdifferenz zwischen Speicherbevorratungstemperatur und Kaltwasser-Einlauftemperatur |
| $c$                       | = spez. Wärmekapazität<br>$\left( \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} \right)$  |
| $Z_A$                     | = Aufheizzeit in h   |

Um eine ausreichende Beheizung des Gebäudes auch im Winter sicherzustellen, ist der Heizlast diese Wärmemenge zuzuschlagen. Dieser Zuschlag ist gemäß EnEV aus folgenden Gründen erlaubt:

1. Es handelt sich um eine gewerbliche Nutzung.
2. Bei Einsatz eines Niedertemperaturkessels gibt es keine Leistungsbegrenzung.

## Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser für Turnhallen

Bei der Auslegung der Trinkwassererwärmungsanlage ist die DIN 18032-1, „Sporthallen, Hallen für Turnen und Spiele“ als Richtlinie für Planung und Bau zu berücksichtigen. Die Entnahme erwärmten Trinkwassers in Turnhallen erfolgt kurzfristig. Bei der Speicherauswahl kann daher von der „Kurzzeit-Entnahme“ (10-Minuten-Leistung) ausgegangen werden. Die Warmwasserversorgung ist durch die Trinkwassererwärmungsanlage während der gesamten Nutzzeit (ganzjährig) sicherzustellen.

### Folgende Werte sind bei der Auslegung der Trinkwassererwärmungsanlage anzunehmen:

|   |                  |
|---|------------------|
| Warmwasserentnahmetemperatur:                   | max. 40 °C       |
| Wasserverbrauch je Person $\dot{m}$ :           | 8 l/min          |
| Duschzeit je Person $t$ :                       | 4 min            |
| Aufheizzeit $Z_A$ :                             | 50 min           |
| Personen je Aufheizzeit und Übungseinheit $n$ : | min. 25 Personen |
| Speicherbevorratungstemperatur $T_a$ :          | 60 °C            |

### Beispiel für eine einfache Turnhalle:

#### 1. Ermittlung der benötigten Warmwassermenge:

$$m_{\text{MW}} = t \cdot \dot{m} \cdot n$$

$$= 4 \text{ min/Person} \cdot 8 \text{ l/min} \cdot 25 \text{ Personen}$$

$$= 800 \text{ l Warmwassermenge mit } 40^\circ\text{C}$$

Gewählter Inhalt: 700 l

Der gewählte Inhalt sollte etwa der benötigten Warmwassermenge entsprechen.

Kurzzeitleistung aus den entsprechenden Tabellen in den Datenblättern der jeweiligen Speicher-Wassererwärmer

Umrechnung auf Warmwasser-Auslauftemperatur 40 °C mit

|                          |  |
|--------------------------|--|
| $m_{(40^\circ\text{C})}$ | = Kurzzeitleistung bei Warmwasser-Auslauftemperatur 40 °C  |
| $m_{(45^\circ\text{C})}$ | = Kurzzeitleistung bei Warmwasser-Auslauftemperatur 45 °C<br>(nach Tabelle im Datenblatt des Speicher-Wassererwärmers) |

$$m_{(40^\circ\text{C})} = m_{(45^\circ\text{C})} \cdot \frac{45 - 10}{40 - 10}$$

$$= 2 \cdot 424 \text{ l/10 min}$$

$$= 848 \cdot \frac{35}{30}$$

$$= 989 \text{ l/10 min}$$

Gewählte Speicher-Wassererwärmer:

2 × Vitocell 300-H mit je 350 l,  
Kurzzeitleistung bei 70 °C Heizwasser-Vorlauftemperatur = 989 l mit 40 °C

### 2. Ermittlung der benötigten Aufheizleistung für das ermittelte Speichervolumen:

$$\begin{aligned}\dot{Q}_A = \Phi_A &= \frac{V \cdot c \cdot (T_a - T_e)}{Z_A} \\ &= \frac{700 \cdot (60 - 10)}{860 \cdot 0,833} = 49 \text{ kW}\end{aligned}$$

$\dot{Q}_A$  bzw.  $\Phi_A$  = Aufheizleistung in kW

V = Speichervolumen in l

c = spez. Wärmekapazität

$$\left( \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} \right)$$

$T_a$  = Speicherbevorratungstemperatur in °C

$T_e$  = Kaltwasser-Einlauftemperatur in °C

Heizkessel und Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung sind auf die zu Verfügung zu stellende Aufheizleistung auszulegen.

Um eine ausreichende Beheizung des Gebäudes auch im Winter sicherzustellen, der Heizlast diese Wärmemenge zuschlagen. Dieser Zuschlag ist gemäß EnEV aus folgenden Gründen erlaubt:

1. Es handelt sich um eine gewerbliche Nutzung.
2. Bei Einsatz eines Niedertemperaturkessels gibt es keine Leistungsbegrenzung.

## 4.2 Dimensionierung nach Spitzendurchfluss in Anlehnung an DIN 1988-300

### Anwendung

Für Trinkwassererwärmungsanlagen nach dem Durchlaufprinzip, z. B. Frischwasserstationen kann der Warmwasserbedarf nach dem Prinzip des Spitzendurchflusses ermittelt werden. Hierzu wird die Annahme vorausgesetzt, dass der zur Ermittlung der Rohrdimensionen für das Warmwasser-Leitungsnetz ermittelte Spitzendurchfluss gemäß DIN 1988-300 auch von der Trinkwassererwärmungsanlage erwärmt werden muss. Der Spitzendurchfluss ergibt sich aus der Summe aller angeschlossenen Einzelverbraucher (Summendurchfluss) reduziert um einen Gleichzeitigkeitsfaktor. Dieser richtet sich nach der Art des Gebäudes.

Um eine Überdimensionierung zu vermeiden, darf der errechnete Spitzendurchfluss nicht größer sein, als die Summe der beiden größten Einzelverbraucher, die gleichzeitig in Betrieb sein können. In Anlagen mit mehreren unabhängigen Nutzern, z. B. Mehrfamilienhäuser auch eine Prüfung mit dem Summendurchfluss der jeweils größten Verbraucher, z. B. aller Wohnungen durchführen.

### Ermittlung des Warmwasserbedarfs

Grundlage ist die Ermittlung des Spitzendurchflusses  $\dot{V}_S$  nach DIN 1988-300.

$$\dot{V}_S = a (\sum \dot{V}_R)^b - c$$

(Gültig für  $\dot{V}_R \text{ max.} = 500 \text{ l/s}$ )

- $\dot{V}_S$  = Spitzendurchfluss
- $\dot{V}_R$  = Summendurchfluss (Summe des Berechnungsdurchflusses aller Verbraucher)
- a, b, c = Konstanten je nach Gebäude- und Nutzungsart (siehe Tabelle 11)

Tabelle 11

| Gebäudetyp                                     | Konstante |      |      |
|--|-----------|------|------|
|  | a         | b    | c    |
| Wohngebäude                                    | 1,48      | 0,19 | 0,94 |
| Bettenhaus im Krankenhaus                      | 0,75      | 0,44 | 0,18 |
| Hotel  | 0,70      | 0,48 | 0,13 |
| Schule   | 0,91      | 0,31 | 0,38 |
| Verwaltungsgebäude                             | 0,91      | 0,31 | 0,38 |
| Einrichtung für betreutes Wohnen, Seniorenheim | 1,48      | 0,19 | 0,94 |
| Pflegeheim                                     | 1,40      | 0,14 | 0,92 |

$\dot{V}_R$  beschreibt den Summendurchfluss aller Verbraucher. Hierzu werden die Werte für den Berechnungsdurchfluss des Warmwassers der einzelnen Verbraucher addiert. Angaben zum Berechnungsdurchfluss siehe Hersteller der Verbraucher, z. B. Armaturenhersteller. Falls keine Angaben vorliegen, Werte aus der DIN 1988-300 verwenden:

Tabelle 12 - Berechnungsdurchfluss für den kalt- und warmwasserseitigen Anschluss

| Mischarmaturen für Art der Entnahmestelle | DN | Berechnungsdurchfluss $\dot{V}_R$ |
|---|----|-----------------------------------|
| Duschwanne                                | 15 | 0,15 l/s                          |
| Badewanne                                 | 15 | 0,15 l/s                          |
| Küchenspüle                               | 15 | 0,07 l/s                          |
| Waschbecken                               | 15 | 0,07 l/s                          |
| Sitzwaschbecken                           | 15 | 0,07 l/s                          |

#### Beispiel:

Einfamilienhaus mit 2 Bädern, 1 Küche mit Küchenspüle, 1 Gästewc mit Waschbecken

Ausstattung Bad 1: Dusche, Waschbecken

Ausstattung Bad 2: Badewanne, Dusche mit Körperbrausen, 2 Waschbecken

Annahme:

Für die Dusche mit Körperbrause liegt ein Datenblatt des Herstellers vor.

Der Berechnungsdurchfluss Warmwasser beträgt:

20 l/min = 0,33 l/s.

Für die übrigen Verbraucher werden die Normwerte aus Tabelle 12 angesetzt.

Der Summendurchfluss des Einfamilienhauses beträgt also:

$$\begin{aligned} \dot{V}_R &= \text{Dusche } 0,15 \text{ l/s} + \text{Waschbecken } 0,07 \text{ l/s} + \text{Badewanne } 0,15 \\ &\text{l/s} + \text{Dusche mit Körperbrause } 0,33 \text{ l/s} + 2 \text{ Waschbecken} \\ &0,07 \text{ l/s} + \text{Küchenspüle } 0,07 \text{ l/s} + \text{Waschbecken } 0,07 \text{ l/s} \\ &= 0,98 \text{ l/s} \end{aligned}$$

Zur Berechnung des Spitzendurchflusses werden die Faktoren a, b, c gemäß Tabelle 11 für ein Wohngebäude gewählt:

- a = 1,48
- b = 0,19
- c = 0,94

Spitzenvolumenstrom:

$$\begin{aligned} \dot{V}_S &= a (\sum \dot{V}_R)^b - c \\ &= 1,48 \times 0,98^{0,19} - 0,94 \\ &= 0,53 \text{ l/s} \end{aligned}$$

Der errechnete Spitzenvolumenstrom von 0,53 l/s ist größer als die Summe der beiden größten, sich gleichzeitig in Betrieb befindlichen Verbraucher (Dusche in Bad 1 = 0,15 l/s und Dusche mit Körperbrause in Bad 2 = 0,33 l/s) = 0,48 l/s. Daher wird der Wert von 0,48 l/s als Spitzendurchfluss angesetzt.

Die Trinkwassererwärmungsanlage muss also 0,48 l/s = ca. 29 l/min Trinkwasser von 10 auf 60 °C erwärmen. Hieraus ergibt sich eine Übertragungsleistung von ca. 101 kW. Abhängig von der Heizwasser- bzw. Bevorratungstemperatur des Heizwassers im Heizwasser-Pufferspeicher (Annahme: 70 °C) aus dem Datenblatt ein Frischwasser-Modul Vitotrans 353 auswählen.

Beispiel: Vitotrans 353, Typ PZMA/PZMA-S zum Anbau an einen Pufferspeicher Vitocell 100-E (siehe Tabelle 13).

Tabelle 13 - Auszug aus Datenblatt „Vitotrans 353“, Typ PBMA/PBMA-S und PZMA/PZMA-S

| Temperatur Heizwasser im Heizwasser-Pufferspeicher | Temperatur Warmwasser eingestellt | Max. Zapfleistung aus Vitotrans 353 | Übertragungsleistung | Erforderliches Volumen Heizwasser-Pufferspeicher je l Warmwasser | Bei 10°C Kaltwasser-Einlauftemperatur: Max. Zapfmenge am Mischventil bei |       |       |       | Rücklauf-temperatur zum Heizwasser-Pufferspeicher |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--|-------|-------|-------|---|
|  |                                   |                                     |                      |  | 40 °C  | 45 °C | 50 °C | 55 °C |   |
| °C   | °C                                | l/min                               | kW                   | l  | l/min  | l/min | l/min | l/min | °C  |
| 70   | 40                                | 60                                  | 125                  | 0,4  | —  | —     | —     | —     | 14  |
|  | 45                                | 60                                  | 146                  | 0,5  | 70   | —     | —     | —     | 15  |
|  | 50                                | 52                                  | 144                  | 0,8  | 68   | 58    | —     | —     | 17  |
|  | 55                                | 44                                  | 137                  | 0,9  | 65   | 56    | 49    | —     | 20  |
|  | → 60                              | 37                                  | 127                  | 1,1  | 60   | 52    | 45    | 40    | 23  |

### Ermittlung des erforderlichen Puffervolumens

Zur Bereitstellung der benötigten Energie zur Trinkwassererwärmung wird eine Frischwasserstation in der Regel mit einem Heizwasser-Pufferspeicher verbunden. Das Volumen des Heizwasser-Pufferspeichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf der Installation, der Bevorratungstemperatur im Heizwasser-Pufferspeicher sowie nach dem Nutzerverhalten.

Es gilt:

$$V_P = \dot{V} \times t \times (T_P/T_{WW}) \times s_N$$

$V_P$  = Benötigtes Mindestvolumen des Heizwasser-Pufferspeichers

$\dot{V}$  = Ermittelter Spitzendurchfluss des Frischwasser-Moduls

$t$  = Zeit, in der der Spitzendurchfluss benötigt wird. Der Wert kann sich z. B. nach der Dauer der Wannenfüllung, Nutzerangaben oder am Richtwert der DIN 4708 (10 min) orientieren.

$(T_P/T_{WW})$  = für die Temperaturspreizung zwischen Heizwasser-Pufferspeicher und Trinkwasser:

0,5 = bei hoher Temperaturspreizung (z. B. 90/45 °C)

0,7 = bei mittlerer Temperaturspreizung (z. B. 70/45 °C)

1,0 = bei geringer Temperaturspreizung (z. B. 55/45 °C)

$s_N$  = Sicherheitsfaktor zur Berücksichtigung des Nutzerverhaltens:

1 = normale Zapfpausen

2 = kurze Zapfpausen

3 ... 4 = sehr kurze Zapfpausen

### Beispiel:

Für das Einfamilienhaus aus dem Beispiel auf Seite 23 (Kapitel „Ermittlung des Warmwasserbedarfs“) soll ein Pufferspeicher gewählt werden.

Der Spitzendurchfluss beträgt 29 l/min.

Der zukünftige Anlagenbetreiber hat angegeben, „gern lange zu duschen“. Er gibt eine Bedarfszeit von 15 min an.

Die Bevorratungstemperatur im Pufferspeicher soll aus energetischen Gründen maximal 70 °C betragen.

Die Zapftemperatur beträgt 60 °C.

Es ergibt sich also eine geringe Temperaturspreizung von 70/60 °C. Der Korrekturfaktor beträgt also 1.

Aufgrund der Aussage des zukünftigen Anlagenbetreibers „gerne lange zu duschen“ werden kurze Zapfpausen angenommen. Der Sicherheitsfaktor  $s_N$  beträgt also 2.

Das minimale Puffervolumen  $V_P$  beträgt also:

$$\begin{aligned} V_P &= \dot{V} \times t \times (T_P/T_{WW}) \times s_N \\ &= 29 \text{ l/min} \times 15 \text{ min} \times 1 \times 2 \\ &= 870 \text{ l} \end{aligned}$$

Gemäß Datenblatt wird ein Vitocell 100-E mit einem Volumen von 950 l gewählt.

### 4.3 Dimensionierung nach Dauerleistung

#### Anwendung

Die Dimensionierung nach Dauerleistung erfolgt, falls aus dem Speicher-Wassererwärmer ständig Warmwasser entnommen werden soll. Deshalb wird diese Art der Dimensionierung meist bei gewerblicher Nutzung angewendet.

#### Ermittlung der erforderlichen Speicher-Wassererwärmer, Beispiel 1 (mit konstanten Vorlauftemperaturen)

Voraussetzungen:

- Dauerleistung in l/h oder kW
- Warmwasser-Auslauftemperatur in °C
- Kaltwasser-Einlauftemperatur in °C
- Heizwasser-Vorlauftemperatur in °C

Mit Hilfe der „Technischen Angaben“ des Speicher-Wassererwärmers werden ermittelt:

- Inhalt und Anzahl der Speicher-Wassererwärmer
- Heizwasserseitiger Volumenstrom
- Förderhöhe der Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung

Die Dimensionierung der Speicher-Wassererwärmer erfolgt in gleicher Weise.

Die Vorgehensweise wird im folgenden Beispiel dargestellt.

#### Beispiel:

In einem Industriebetrieb werden bei der Produktion 2700 l/h Warmwasser mit 60 °C benötigt. Von den Heizkesseln steht eine Heizwasser-Vorlauftemperatur von 90 °C zur Verfügung. Die Kaltwasser-Einlauftemperatur beträgt 10 °C.

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| Dauerleistung                | = | 2700 l/h           |
| Warmwasser-Auslauftemperatur | = | 60 °C              |
| Kaltwasser-Einlauftemperatur | = | 10 °C              |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | = | 90 °C              |
| Gewünschter Speichertyp      | = | Edelstahl, stehend |

#### Ermittlung von Anzahl und Größe der Speicher-Wassererwärmer

Vorgehensweise:

1. Auswahl Vitocell 300-V
2. Technische Angaben zu Speicherbatterien im Datenblatt Vitocell 300-V aufschlagen.
3. In der Tabelle die Zeile für „Dauerleistung von 10 auf 60 °C“ und Heizwasser-Vorlauftemperatur „90 °C“ suchen.
4. In der Spalte Speicherinhalt = 500 l und Anzahl Speicheranordnung = 3 ist eine Dauerleistung von 3033 l/h angegeben.

Gewählte Speicher-Wassererwärmer:

3 x Vitocell 300-V mit je 500 l Inhalt  
Die Dauerleistung der gewählten Speicher-Wassererwärmer muss min. gleich der erforderlichen Dauerleistung sein.

#### Ermittlung des Heizwasser-Volumenstroms


Für die ermittelte Dauerleistung ist eine Wärmeleistung von 162 kW erforderlich (siehe Tabelle „Technische Daten“ im Datenblatt des Speicher-Wassererwärmers). In der Tabellenspalte der gewählten Speicher-Wassererwärmer den dazu erforderlichen Heizwasser-Volumenstrom ablesen: 9,0 m<sup>3</sup>/h, d. h. die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung für einen Heizwasser-Volumenstrom von 9,0 m<sup>3</sup>/h auslegen.

#### Ermittlung des heizwasserseitigen Durchflusswiderstands

Für die Widerstandsberechnung der Gesamtanlage ist für die Heizwasservorlaufleitung und -rücklaufleitung (z. B. Schieber, Bögen) und den Wärmeerzeuger der Gesamtvolumenstrom von 9,0 m<sup>3</sup>/h zu berücksichtigen.

Bei Parallelschaltung mehrerer Speicherzellen ist der Gesamtwiderstand gleich dem Einzelwiderstand einer Speicherzelle. Der heizwasserseitige Durchflusswiderstand des Speicher-Wassererwärmers für die Förderhöhe der Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird wie folgt ermittelt:

Da die 3 Speicherzellen parallel geschaltet sind, hat jede Speicherzelle einen Heizwasser-Volumenstrom von 3,0 m<sup>3</sup>/h (siehe folgende Abb.). Aus dem Diagramm „Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand“ im Datenblatt „Vitocell 300-V“ zum Heizwasser-Volumenstrom von 3000 l/h über die Gerade der Speicherzelle mit 500 l Inhalt den Durchflusswiderstand ablesen: 90 mbar (9 kPa)

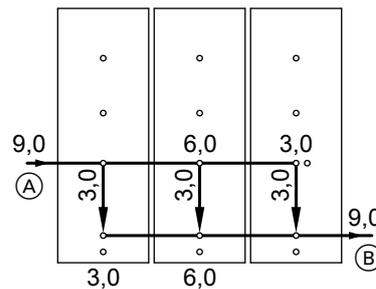

- (A) Heizwasservorlauf
- (B) Heizwasserrücklauf

#### Ergebnis:

Heizwasser-Volumenstrom gesamt = 9,0 m<sup>3</sup>/h  
Heizwasser-Volumenstrom je Zelle = 3,0 m<sup>3</sup>/h  
Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand des Speicher-Wassererwärmers = 90 mbar (9 kPa)

#### Auslegung der Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung

Die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung muss also eine Heizwassermenge von 9,0 m<sup>3</sup>/h fördern und den heizwasserseitigen Durchflusswiderstand für die 3 Speicherzellen 90 mbar (9 kPa) zuzüglich der Widerstände des Wärmeerzeugers, der Rohrleitungen zwischen Speicherzellen und Wärmeerzeuger sowie der Einzelwiderstände von Fittings und Armaturen überwinden.

Allgemein gilt: Ist die zur Verfügung stehende Kesselwärmeleistung  $\dot{Q}_K$  (nach DIN 4701) bzw.  $\Phi_K$  (nach EN 12831) kleiner als die Dauerleistung  $\dot{Q}_{Sp.}$  bzw.  $\Phi_{Sp.}$  genügt es, die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung auf die Übertragung der Kesselwärmeleistung auszulegen. Ist die Kesselwärmeleistung dagegen größer als die Dauerleistung  $\dot{Q}_{Sp.}$  bzw.  $\Phi_{Sp.}$ , dann kann die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung max. auf die Dauerleistung ausgelegt werden.

**Ermittlung der erforderlichen Speicher-Wassererwärmer, Beispiel 2 (mit fester Temperaturdifferenz des Wärmeerzeugers)**

Voraussetzungen:

- Erforderliche Dauerleistung in kW oder in l/h (Umrechnung erforderlich)
- Warmwasser-Auslauftemperatur in °C
- Kaltwasser-Einlauftemperatur in °C
- Heizwasser-Vorlauftemperatur in °C
- Heizwasser-Rücklauftemperatur in °C

**Umrechnung der Dauerleistung von l/h in kW**

$\dot{Q}_{\text{erf.}}$  bzw.  $\Phi_{\text{erf.}}$  = Dauerleistung in kW

$\dot{m}_{\text{WW}}$  = Dauerleistung in l/h

$c$  = spez. Wärmekapazität

$$\left( \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} \right)$$

$\Delta T_{\text{WW}}$  = Temperaturdifferenz zwischen Warmwasser-Auslauftemperatur und Kaltwasser-Einlauftemperatur in K

$\dot{Q}_{\text{erf.}}$  bzw.  $\Phi_{\text{erf.}}$  =  $\dot{m}_{\text{WW}} \cdot c \cdot \Delta T_{\text{WW}}$

Die Anzahl der erforderlichen Speicher-Wassererwärmer und deren erforderliche Größe kann mit Hilfe der Dauerleistungs-Diagramme der betreffenden Speicher-Wassererwärmer ermittelt werden.

**Beispiel:**

- Erforderliche Dauerleistung = 1700 l/h
- Heizwasser-Vorlauftemperatur = 80 °C
- Heizwasser-Rücklauftemperatur = 60 °C
- Heizwasser-Temperaturdifferenz = 80 °C – 60 °C = 20 K
- Kaltwasser-Einlauftemperatur = 10 °C
- Warmwasser-Auslauftemperatur = 45 °C


Aufgrund der baulichen Gegebenheiten muss ein stehender Speicher-Wassererwärmer eingesetzt werden.

**Umrechnung der Dauerleistung von l/h in kW**

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{\text{erf.}} \text{ bzw. } \Phi_{\text{erf.}} &= \dot{m}_{\text{WW}} \cdot c \cdot \Delta T_{\text{WW}} \\ &= 1700 \cdot \frac{1}{860} \cdot (45 - 10) \\ &= 69 \text{ kW} \end{aligned}$$

**Ermittlung der Dauerleistung der verschiedenen Speichergößen**

Da die Ermittlung für alle Speichergößen in gleicher Weise erfolgt, wird als Beispiel die Ermittlung der Dauerleistung für den Speicher-Wassererwärmer Vitocell 300-V mit 300 l Inhalt gezeigt. Von Punkt ① (20 K) über Punkt ② (gewünschte Trinkwassererwärmung: von 10 °C auf 45 °C bei Heizwasser-Vorlauftemperatur 80 °C) im Punkt ③ ablesen: Dauerleistung des Speicher-Wassererwärmers 37,5 kW

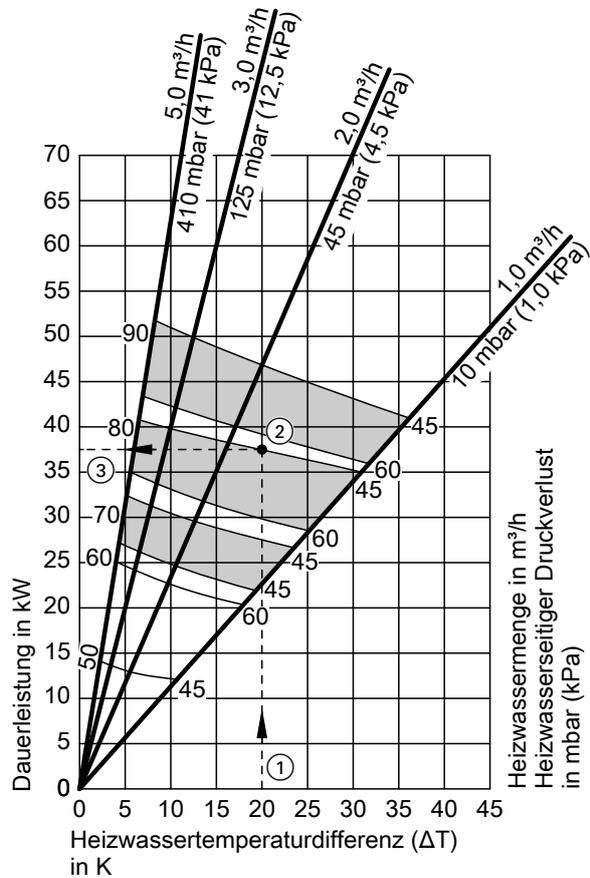

**Ermittlung der erforderlichen Anzahl Speicher-Wassererwärmer gegebener Größe**

- $n$  = Erforderliche Anzahl der Speicher-Wassererwärmer
- $\dot{Q}_{\text{erf.}}$  bzw.  $\Phi_{\text{erf.}}$  = Erforderliche Dauerleistung in kW
- $\dot{Q}_{\text{Sp.}}$  bzw.  $\Phi_{\text{Sp.}}$  = Dauerleistung der gewählten Speicher-Wassererwärmer in kW

$$\begin{aligned} n &= \frac{\dot{Q}_{\text{erf.}}}{\dot{Q}_{\text{Sp.}}} = \frac{\Phi_{\text{erf.}}}{\Phi_{\text{Sp.}}} \\ &= \frac{69 \text{ kW}}{37,5 \text{ kW}} = 1,84 \end{aligned}$$

Erforderliche Anzahl Speicher-Wassererwärmer = 2

## Dimensionierung (Fortsetzung)

### Ermittlung des erforderlichen heizwasserseitigen Volumensstroms

$\dot{m}_{\text{HW}}$  = Heizwasserseitiger Volumenstrom in l/h

$\dot{Q}_{\text{erf.}}$  bzw.  $\Phi_{\text{erf.}}$  = Erforderliche Dauerleistung in kW

$\Delta T_{\text{HW}}$  = Heizwassertemperaturdifferenz in K

$c$  = spez. Wärmekapazität

$$\left( \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} \right)$$

$$\dot{m}_{\text{HW}} = \frac{\dot{Q}_{\text{erf.}}}{c \cdot \Delta T_{\text{HW}}} = \frac{860 \cdot \dot{Q}_{\text{erf.}}}{\Delta T_{\text{HW}}}$$

$$= \frac{\Phi_{\text{erf.}}}{c \cdot \Delta T_{\text{HW}}} = \frac{860 \cdot \Phi_{\text{erf.}}}{\Delta T_{\text{HW}}}$$

$$= \frac{860 \cdot 69}{20}$$

$$= 2967 \text{ l/h (gesamt)}$$

$$= 1484 \text{ l/h (je Speicher-  
Wassererwärmer)}$$

### 5.1 Anwendungen und Vorteile

Das Viessmann Speicherladesystem ist eine Kombination aus einem Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-L und einem modularen Wärmetauscher-Set Vitotrans 222.

Das Speicherladesystem zur Trinkwassererwärmung wird bevorzugt bei folgenden Anwendungen und Bedingungen eingesetzt:

- Heizkreise, für die niedrige Rücklauftemperaturen gefordert oder bei denen Rücklauftemperaturen begrenzt sind, z. B. Fernwärme oder Brennwertkessel:

Die Erwärmung von der Ladetemperatur (10 °C) zur Endtemperatur (60 °C) wird in einem Umlauf über den Wärmetauscher des Vitotrans 222 erreicht. Durch diese große trinkwasserseitige Spreizung stellt sich heizwasserseitig eine niedrige Rücklauftemperatur ein. Eine niedrige Rücklauftemperatur ermöglicht eine hohe Kondensationsrate bei der Nutzung der Brennwerttechnik.

- Große Speichervolumen mit zeitlich versetzten Lade- und Entnahmezeiten, z. B. Wasserentnahme zu Stoßzeiten im Bereich von Schulen, Sportanlagen, Krankenhäusern, Kasernen, Sozialgebäuden, Mehrfamilienhäusern

- Kurzfristig hohe Spitzenleistungen, d. h. hohe Zapfraten und unterschiedliche Nachheizzeiten, z. B. Trinkwassererwärmung in Hallenbädern, Sportanlagen, Industriebetrieben und Schlachthöfen
- Eingeschränktes Platzangebot, da das Speicherladesystem hohe Leistungen übertragen kann.

## 5.2 Funktionsbeschreibung des Speicherladesystems

### Betrieb mit gleitender Vorlauftemperatur

Im Speicherladesystem wird dem Speicher-Wassererwärmer (U) beim Ladevorgang (Zapfruhe) das kalte Wasser (T) durch eine Ladepumpe (R) unten entzogen, im Wärmetaucher-Set (C) aufgeheizt und dem Speicher-Wassererwärmer oben (B) wieder zugeführt.

Um die thermische Schichtung im Speicher-Wassererwärmer nicht zu beeinträchtigen, wird die Speicherladepumpe (R) erst eingeschaltet, wenn am Temperatursensor (L) die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Die gewünschte Übertragungsleistung des Wärmetauschers wird über das Strangregulierventil (O) eingestellt.

Die Mischgruppe (Zubehör) (N) mischt das Heizwasser auf der Primärseite entsprechend dem Trinkwassertemperatur-Sollwert. Mit einem Trinkwassertemperatur-Sollwert von max. 60 °C kann einer Verkalkung des Plattenwärmetauschers vorgebeugt werden.


Eine thermische Desinfektion ist in Verbindung mit Viessmann Heizkesseln mit Kesselkreisregelungen Vitotronic oder mit Heizkreisregelungen Vitotronic 200-H (Zubehör) möglich.

Die Grundlast wird durch die Dauerleistung des Vitotrans 222 abgedeckt.

Im Spitzenlastbetrieb wird der darüber hinausgehende Warmwasserbedarf durch das Speichervolumen sichergestellt.

Während der Zapfung und nach Zapfende wird das Speichervolumen wieder über den Vitotrans 222 auf den Temperatur-Sollwert erwärmt. Im geladenen Zustand (Zapfruhe) sind die Speicherladepumpe (R) und die Heizkreispumpe (E) im Vitotrans 222 ausgeschaltet.

Bei Beachtung der genannten Heiz- und Trinkwassertemperatur-Sollwerte ist das Vitotrans 222 Wärmetaucher-Set bis zu einer Gesamthärte des Trinkwassers von 20 °dH (Summe der Erdalkalien 3,6 mol/m<sup>3</sup>) einsetzbar.

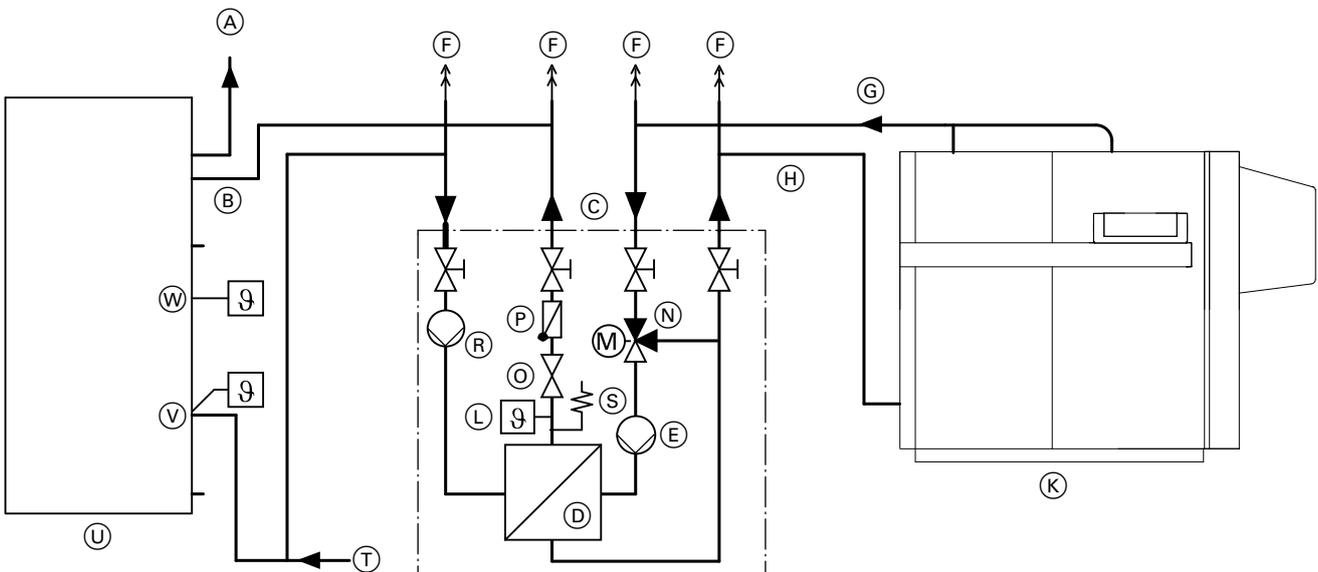

- |  |  |
|--|--|
| (A) Warmwasser                             | (N) Mischgruppe  |
| (B) Warmwassereintritt vom Wärmetaucher    | (O) Strangregulierventil   |
| (C) Vitotrans 222 Wärmetaucher-Set         | (P) Rückschlagventil   |
| (D) Plattenwärmetaucher                    | (R) Speicherladepumpe (sekundär), hocheffizient  |
| (E) Heizkreispumpe (primär), hocheffizient | (S) Sicherheitsventil, ersetzt nicht das Sicherheitsventil nach DIN 1988 für den Speicher-Wassererwärmer |
| (F) Entlüftung                             | (T) Gemeinsamer Kaltwasseranschluss mit Sicherheitsgruppe nach DIN 1988                                  |
| (G) Heizwasservorlauf                      | (U) Vitocell 100-L, (hier: 500 l Inhalt)   |
| (H) Heizwasserrücklauf                     | (V) Speichertemperatursensor unten (Aus)   |
| (K) Heizkessel                             | (W) Speichertemperatursensor oben (Ein)  |
| (L) Temperatursensor                       |  |

### Betrieb mit konstanter Vorlauftemperatur

Das Vitotrans 222 Wärmetaucher-Set wird ohne Mischgruppe betrieben. Die Heizwassertemperatur sollte auf 75 °C begrenzt werden.

Die gewünschte Trinkwassertemperatur und Übertragungsleistung wird durch Einregulierung der Umlaufmenge beim Ladevorgang entsprechend der Wärmeleistung des Wärmetauschers am Strangregulierventil (L) eingestellt. Falls die zur Verfügung stehende Kesselleistung unter der des Vitotrans 222 liegt, erfolgt die Einstellung entsprechend der Kesselleistung.

## Speicherladesysteme — Vitocell 100-L mit Vitotrans 222 (Fortsetzung)


Große oder mittlere Zapfmengen werden durch den Speicher-Wassererwärmer abgedeckt. Kaltes Wasser strömt in den Speicher-Wassererwärmer nach. Falls die Kaltwasserschicht im Speicher-Wassererwärmer den oberen Temperaturregler (T) erreicht, geht der Vitotrans 222 in Betrieb.

Die Grundlast wird durch die Dauerleistung des Vitotrans 222 abgedeckt. Im Spitzenlastbetrieb wird der darüber hinausgehende Warmwasserbedarf durch das Speichervolumen sichergestellt. Während der Zapfung und nach Zapfende wird das Speichervolumen wieder über den Vitotrans 222 auf den Temperatur-Sollwert erwärmt. Im geladenen Zustand (Zapfruhe) sind die Speicherladepumpe (N) und die Heizkreispumpe (E) im Vitotrans 222 ausgeschaltet.

Bei Beachtung der genannten Heiz- und Trinkwassertemperatur-Sollwerte ist das Vitotrans 222 Wärmetauscher-Set bis zu einer Gesamthärte des Trinkwassers von 20 °dH (Summe der Erdalkalien 3,6 mol/m<sup>3</sup>) einsetzbar.

### Hinweis

Wartungsintervall ist abhängig vom Härtegrad des Wassers, der eingestellten Warmwassertemperatur und der gezapften Warmwassermenge.

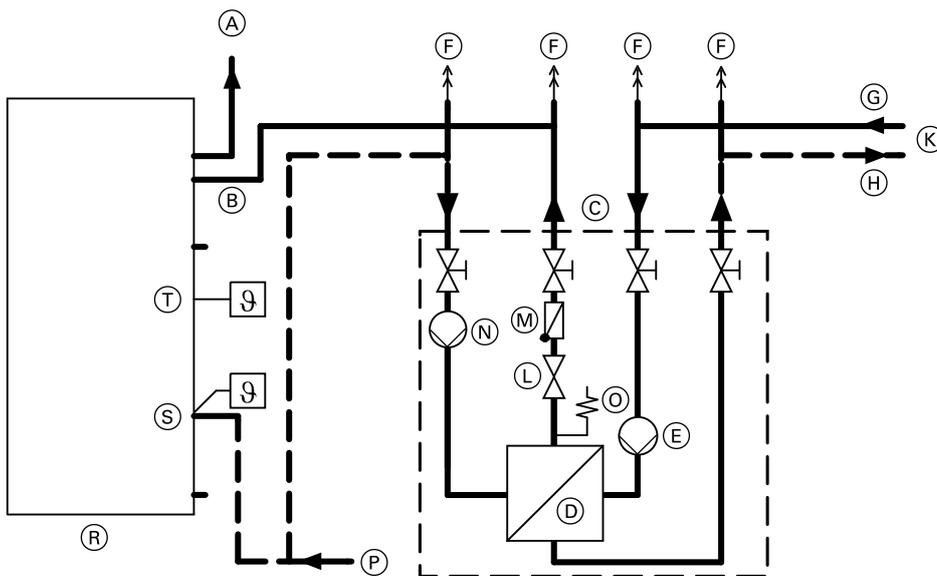


- |  |   |
|--|---|
| (A) Warmwasser   | (L) Strangreguliertventil   |
| (B) Warmwassereintritt vom Wärmetauscher                                       | (M) Rückschlagventil  |
| (C) Vitotrans 222 Wärmetauscher-Set  | (N) Speicherladepumpe (sekundär), hocheffizient                         |
| (D) Plattenwärmetauscher   | (O) Sicherheitsventil   |
| (E) Heizkreispumpe (primär), hocheffizient                                     | (P) Gemeinsamer Kaltwasseranschluss mit Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 |
| (F) Entlüftung   | (R) Vitocell 100-L, (hier: 500 l Inhalt)                                |
| (G) Heizwasservorlauf  | (S) Temperaturregler unten (Aus)  |
| (H) Heizwasserrücklauf   | (T) Temperaturregler oben (Ein)   |
| (K) Wärmequelle mit konstanter Vorlauftemperatur (z. B. Fernwärme, max. 75 °C) |   |

### Betrieb mit Wärmepumpe in Verbindung mit Ladelanze zur Trinkwassererwärmung

Im Speicherladesystem wird dem Speicher-Wassererwärmer (R) beim Ladevorgang (Zapfruhe) das kalte Wasser durch eine Ladepumpe (N) unten entzogen. Im Plattenwärmetauscher (D) wird das Wasser aufgeheizt und dem Speicher-Wassererwärmer über die im Flansch (B) eingebaute Ladelanze (C) wieder zugeführt. Durch die großzügig bemessenen Ausströmöffnungen in der Ladelanze stellt sich durch die niedrigen Ausströmgeschwindigkeiten eine saubere Temperaturschichtung im Speicher-Wassererwärmer ein.

Durch den zusätzlichen Einbau eines Elektro-Heizeinsatz-EHE (Zubehör) in den Flansch des Speicher-Wassererwärmers besteht die Möglichkeit einer Nacherwärmung.

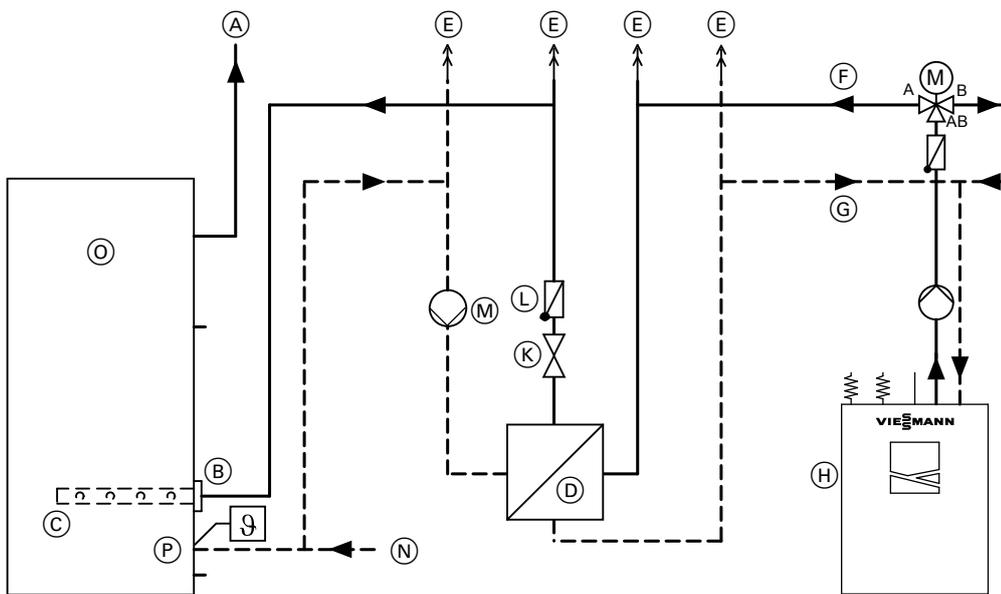

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Warmwasser</li> <li>(B) Warmwassereintritt vom Wärmetauscher</li> <li>(C) Ladelanze</li> <li>(D) Plattenwärmetauscher</li> <li>(E) Entlüftung</li> <li>(F) Heizwasservorlauf von der Wärmepumpe</li> <li>(G) Heizwasserrücklauf zur Wärmepumpe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(H) Wärmepumpe</li> <li>(K) Strangregulierventil</li> <li>(L) Rückschlagventil</li> <li>(M) Speicherladepumpe</li> <li>(N) Gemeinsamer Kaltwasseranschluss mit Sicherheitsgruppe nach DIN 1988</li> <li>(O) Vitocell 100-L</li> <li>(P) Speichertemperatursensor der Wärmepumpe</li> </ul> |
|--|---|

### 5.3 Allgemeine Formeln zur Berechnung des Speicherladesystems

#### Berechnung nach Wassermenge

In Anlehnung an die EN 12831 wird statt, wie bisher bei der DIN 4701, für die Wärmemenge  $Q = \Phi$  und für die Wärmeleistung (Dauerleistung)  $\dot{Q} = L$  gesetzt.

$$\begin{aligned}V_D &= \frac{L \cdot t}{c \cdot \Delta T} \text{ in l} \\V_{\text{ges}} &= V_D + V_{\text{Sp.}} \text{ in l} \\&= n_Z \cdot \dot{V} \cdot t \text{ in l}\end{aligned}$$

---

#### Berechnung nach Wärmemenge

In Anlehnung an die EN 12831 wird, statt wie bisher bei der DIN 4701, für die Wärmemenge  $Q = \Phi$  und für die Wärmeleistung (Dauerleistung)  $\dot{Q} = L$  gesetzt.

$$\begin{aligned}\Phi_D &= L \cdot t \text{ in kWh} \\ \Phi_{\text{ges.}} &= V_{\text{ges.}} \cdot \Delta T \cdot c \text{ in kWh} \\ &= \Phi_{\text{Sp.}} + \Phi_D \text{ in kWh} \\ &= V_{\text{ges.}} \cdot \Delta T \cdot c = \Phi_{\text{Sp.}} + \Phi_D \\ \Phi_{\text{Sp.}} &= V_{\text{Sp.}} \cdot c \cdot (T_a - T_e) \text{ in kWh}\end{aligned}$$

## 5.4 Beispielrechnung

In einem Sportcenter sind 16 Duschen mit Begrenzung auf **15 l/min** vorhanden.

Laut Planungsvorgabe werden **8 Duschen** gleichzeitig bis zu **30 min** im Dauerbetrieb sein. Die Zapftemperatur soll **40 °C** betragen. Für die Warmwasserbereitung stehen max. **100 kW Kesselleistung** zur Verfügung.

$$c = \text{spez. Wärmekapazität} \left( \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} \right)$$

$n$  = Anzahl Speicher-Wassererwärmer

$n_Z$  = Anzahl Zapfstellen

$\Phi_D$  = durch Dauerleistung verfügbare Wärmemenge in kWh

$L$  = Dauerleistung in kW

$\Phi_{\text{ges.}}$  = gesamter Wärmebedarf in kWh (für Erzeugung und Bedarf)

$\Phi_{\text{Sp.}}$  = nutzbare Wärmemenge des gesamten Speichervolumens in kWh

$\Phi_{\text{Sp. einz.}}$  = nutzbare Wärmemenge eines einzelnen Speicher-Wassererwärmers in kWh

$t$  = Zeit in h

$T_a$  = Speicherbevorratungstemperatur in °C

$T_e$  = Kaltwasser-Einlauftemperatur in °C

$\Delta T$  = Temperaturdifferenz zwischen Zapftemperatur und Kaltwasser-Einlauftemperatur in K

$\dot{V}$  = Zapfrate pro Zapfstelle in l/h

$V_D$  = durch Dauerleistung erwärmbares Trinkwasser in l

$V_{\text{ges.}}$  = gesamtes Zapfvolumen in l

$V_{\text{Sp.}}$  = nutzbarer Speicherinhalt in l

### Berechnung der Speichergröße nach Wassermenge

Insgesamt wird über den Zeitraum von 30 min die Wassermenge  $V_{\text{ges.}}$  mit einer Temperatur von 40 °C gefordert.

$$\begin{aligned} V_{\text{ges.}} &= n_Z \cdot \dot{V} \cdot t \\ &= 8 \text{ Duschen} \cdot 15 \text{ l/min} \cdot 30 \text{ min} \\ &= 3600 \text{ l} \end{aligned}$$

Von den 3600 l kann durch die 100 kW Anschlussleistung in 30 min eine Wassermenge  $V_D$  erbracht werden.

$$V_D = \frac{L \cdot t}{c \cdot \Delta T}$$

$$\begin{aligned} V_D &= \frac{100 \text{ kW} \cdot 0,5 \text{ h} \cdot 860 \text{ l} \cdot \text{K}}{1 \text{ kWh} \cdot (40 - 10) \text{ K}} \\ &= 1433 \text{ l} \end{aligned}$$

Das bedeutet, dass durch den Speicher-Wassererwärmer folgende Wassermenge mit einer Temperatur von 40 °C bereitgestellt werden muss:

$$3600 \text{ l} - 1433 \text{ l} = 2167 \text{ l}$$

Bei einer Bevorratungstemperatur von 60 °C ergibt sich das erforderliche Speichervolumen  $V_{\text{Sp.}}$ .

$$V_{\text{Sp.}} = \frac{2167 \text{ l} \cdot (40 - 10) \text{ K}}{(60 - 10) \text{ K}} = 1300 \text{ l}$$

Die rechnerische Anzahl  $n$  Vitocell 100-L mit einem Volumen von jeweils 750 l ergibt sich wie folgt:

$$n = \frac{1300 \text{ l}}{750 \text{ l}} = 1,73$$

Gewähltes Speicherladesystem:

2 Vitocell 100-L mit je 750 l Inhalt und 1 Wärmetauscher-Set Vitotrans 222 mit 120 kW Wärmeleistung (nach der in der Beispielrechnung zur Verfügung stehenden max. Kesselleistung 100 kW).

### Berechnung der Speichergröße nach Wärmemenge

Insgesamt wird über den Zeitraum von 30 min, wie bereits errechnet, eine Wassermenge von 3600 l mit einer Temperatur von 40 °C benötigt. Dies entspricht einer Wärmemenge  $\Phi_{\text{ges.}}$ .

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{ges.}} &= V_{\text{ges.}} \cdot \Delta T \cdot c \\ &= 3600 \text{ l} \cdot 30 \text{ K} \cdot \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} = 126 \text{ kWh} \end{aligned}$$

Durch die Anschlussleistung kann während der Zapfdauer von 30 min eine Wärmemenge von  $\Phi_D$  bereitgestellt werden.

$$\begin{aligned} \Phi_D &= L \cdot t \\ &= 100 \text{ kW} \cdot 0,5 \text{ h} = 50 \text{ kWh} \end{aligned}$$

Das bedeutet, dass durch den Speicher-Wassererwärmer eine Wärmemenge  $\Phi_{\text{Sp.}}$  bevorratet werden muss.

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{Sp.}} &= \Phi_{\text{ges.}} - \Phi_D \\ &= 126 \text{ kWh} - 50 \text{ kWh} = 76 \text{ kWh} \end{aligned}$$

Jeder einzelne Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-L mit 750 l Speicherinhalt bevorratet folgende Wärmemenge  $\Phi_{\text{Sp. einz.}}$ :

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{Sp. einz.}} &= 750 \text{ l} \cdot (60 - 10) \text{ K} \cdot \frac{1 \text{ kWh}}{860 \text{ l} \cdot \text{K}} \\ &= 43,6 \text{ kWh} \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich die rechnerische Speicheranzahl  $n$ .

$$\begin{aligned} n &= \frac{\Phi_{\text{Sp.}}}{\Phi_{\text{Sp. einz.}}} \\ &= \frac{76 \text{ kWh}}{43,6 \text{ kWh}} = 1,74 \end{aligned}$$

Gewähltes Speicherladesystem:

2 Vitocell 100-L mit je 750 l Speicherinhalt und 1 Wärmetauscher-Set Vitotrans 222 mit 120 kW Wärmeleistung (nach der in der Beispielrechnung zur Verfügung stehenden max. Kesselleistung 100 kW)

### 6.1 Trinkwasserseitiger Anschluss

#### Allgemeine Hinweise

Trinkwasserseitige Einbindung: Siehe [www.viessmann-schemes.com](http://www.viessmann-schemes.com).

Maßgeblich für die Armaturen, die in die Anschlussleitung eingebaut werden, sind die DIN 1988 (siehe Abb. auf Seite 35) und die DIN 4753.

#### Zu diesen Armaturen gehören:

- Absperrventile
- Entleerungshahn
- Druckminderer
- Sicherheitsventil
- Rückflussverhinderer
- Druckmessgerät (Manometer)
- Durchflussregulierventil
- Trinkwasserfilter

#### Druckminderer (entsprechend DIN 1988)

Einbau erforderlich, falls der Druck im Leitungsnetz an der Anschluss-Stelle 80 % des Ansprechdrucks des Sicherheitsventils überschreitet.

Es ist zweckmäßig, den Druckminderer hinter der Wasserzähleranlage einzubauen. Dadurch herrschen an der gesamten Trinkwasseranlage annähernd gleiche Druckverhältnisse und die Anlage wird vor Überdruck und Druckstößen geschützt.

Nach DIN 4109 darf der Ruhedruck der Wasserversorgungsanlage nach Verteilung in den Stockwerken vor den Armaturen nicht mehr als 5 bar (0,5 MPa) betragen.

Die Anlage muss zum Schutz vor Überdruck mit einem bauteilgeprüften Membran-Sicherheitsventil ausgerüstet werden.

Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar (1 MPa).

Der Anschlussdurchmesser des Sicherheitsventils muss betragen:

- Bis 200 l Inhalt
  - min. R ½ (DN 15),
  - max. Beheizungsleistung 75 kW,
- Über 200 bis 1000 l Inhalt
  - min. R ¾ (DN 20),
  - max. Beheizungsleistung 150 kW,
- Über 1000 bis 5000 l Inhalt
  - min. R 1 (DN 25),
  - max. Beheizungsleistung 250 kW.

Falls die Beheizungsleistung des Speicher-Wassererwärmers über der dem Inhalt zugeordneten max. Beheizungsleistung liegt, ist ein größeres Sicherheitsventil zu wählen. (Siehe DIN 4753-1, Ausg. 3/88, Abschn. 6.3.1).

Das Sicherheitsventil in der Kaltwasserleitung anordnen. Es darf vom Speicher-Wassererwärmer und von der Speicherbatterie nicht absperrbar sein. Verengungen in der Leitung zwischen Sicherheitsventil und Speicher-Wassererwärmer sind unzulässig.

Die Ausblaseleitung des Sicherheitsventils darf nicht verschlossen werden. Der Überdruck kann die Anlage beschädigen. Austretendes Wasser muss gefahrlos und sichtbar in eine Entwässerungseinrichtung abgeleitet werden. In der Nähe der Ausblaseleitung des Sicherheitsventils, zweckmäßig am Sicherheitsventil selbst, ist ein Schild anzubringen mit der Aufschrift:

„Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Ausblaseleitung austreten! Nicht verschließen!“

Empfehlung: Sicherheitsventil über der Oberkante des Speicher-Wassererwärmers montieren. Dadurch braucht der Speicher-Wassererwärmer bei Arbeiten am Sicherheitsventil nicht entleert werden.

#### Rückflussverhinderer

Verhindert den Rückfluss von Anlagenwasser und erwärmtem Wasser in die Kaltwasserleitung und in das Ortsnetz.

#### Druckmessgerät (Manometer)

Einen Anschluss für ein Druckmessgerät vorsehen.

#### Durchflussregulierventil

Wir empfehlen, ein Durchflussregulierventil einzubauen und den maximalen Wasserdurchfluss entsprechend der 10-Minuten-Leistung des Speicher-Wassererwärmers einzustellen.

#### Trinkwasserfilter


Nach DIN 1988 ist ein Trinkwasserfilter einzubauen. Der Trinkwasserfilter verhindert den Eintrag von Schmutz in die Trinkwasseranlage.

#### Nur bei Speicherbatterien Vitocell 300-H:

Bei Trinkwasser-Auslauftemperaturen über 60 °C kann die trinkwasserseitige Verbindungsleitung bei mehrzelliger Aufstellung auch in Reihe angeschlossen werden.

## Installation — Speicher-Wassererwärmer (Fortsetzung)


### Vitocell 100-H und Vitocell 300-H

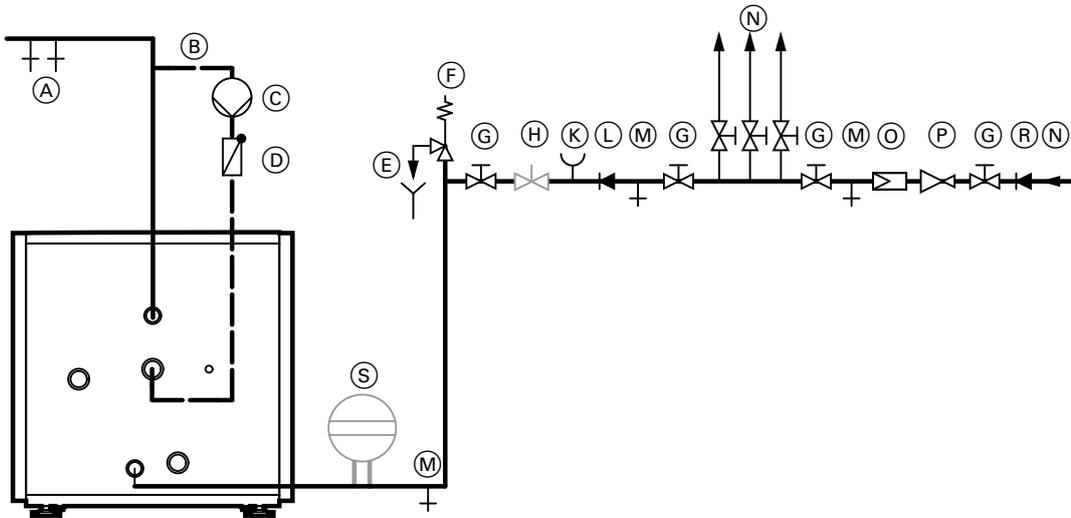

Trinkwasserseitiger Anschluss nach DIN 1988

- |  |  |
|--|--|
| (A) Warmwasser                               | (K) Manometeranschluss                                   |
| (B) Zirkulationsleitung                      | (L) Rückflussverhinderer                                 |
| (C) Zirkulationspumpe                        | (M) Entleerung   |
| (D) Rückschlagklappe, federbelastet          | (N) Kaltwasser   |
| (E) Beobachtbare Mündung der Ausblaseleitung | (O) Trinkwasserfilter                                    |
| (F) Sicherheitsventil                        | (P) Druckminderer DIN 1988-200:2012-05                   |
| (G) Absperrventil                            | (R) Rückflussverhinderer/Rohrtrenner                     |
| (H) Durchflussreguliertventil                | (S) Membran-Druckausdehnungsgefäß, trinkwasserg geeignet |

### Vitocell 100-V und Vitocell 300-V

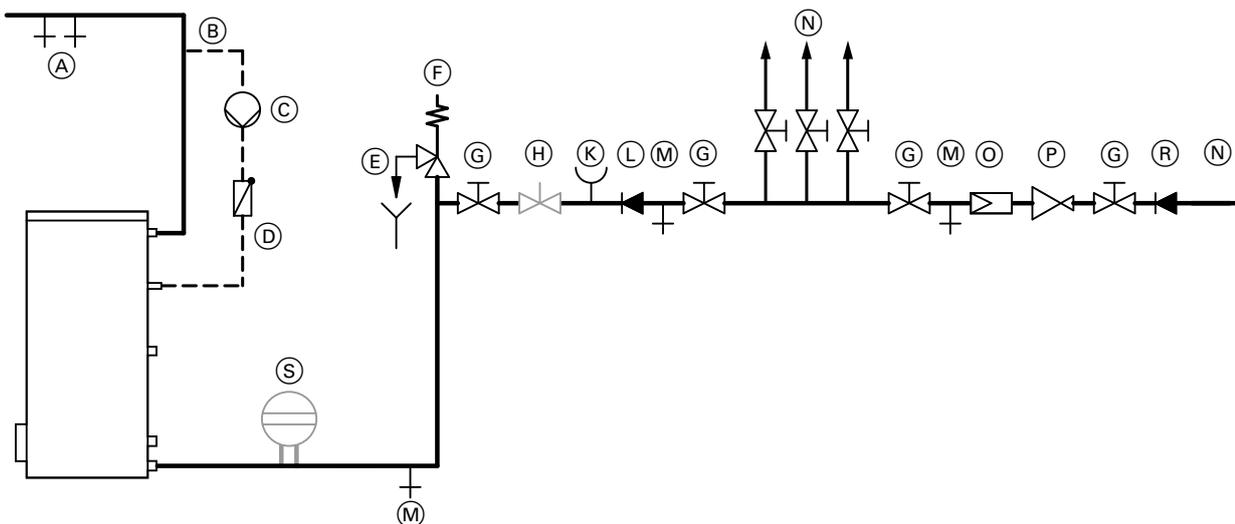

Trinkwasserseitiger Anschluss nach DIN 1988

- |  |  |
|--|--|
| (A) Warmwasser                               | (H) Durchflussreguliertventil          |
| (B) Zirkulationsleitung                      | (K) Manometeranschluss                 |
| (C) Zirkulationspumpe                        | (L) Rückflussverhinderer               |
| (D) Rückschlagklappe, federbelastet          | (M) Entleerung                         |
| (E) Beobachtbare Mündung der Ausblaseleitung | (N) Kaltwasser                         |
| (F) Sicherheitsventil                        | (O) Trinkwasserfilter                  |
| (G) Absperrventil                            | (P) Druckminderer DIN 1988-200:2012-05 |

5368876

## Installation — Speicher-Wassererwärmer (Fortsetzung)


- Ⓡ Rückflussverhinderer/Rohrtrenner
- Ⓢ Membran-Druckausdehnungsgefäß, trinkwassergeeignet

### Speicherbatterien mit Vitocell 300-H


#### Hinweis

- Stapelhöhe beachten:  
 Vitocell 300-H, 350 l: max. 2 Stück  
 Vitocell 300-H, 500 l: max. 3 Stück
- Querschnitte der trinkwasserseitigen Verbindungsleitungen beachten.

#### 700 und 1000 l (2-zellig)

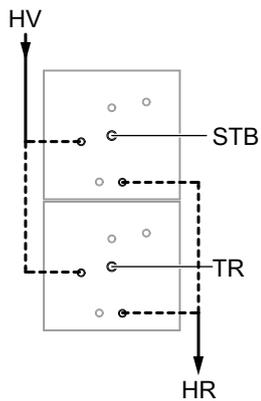


#### 1500 l (3-zellig)

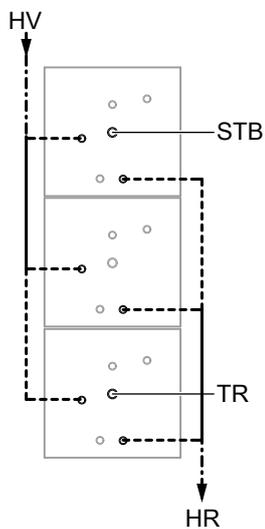


- DN 32
- DN 50
- DN 80
- ..... DN 100
- - - - - DN 125

#### 2 x 700 l und 2 x 1000 l (2 x 2-zellig)

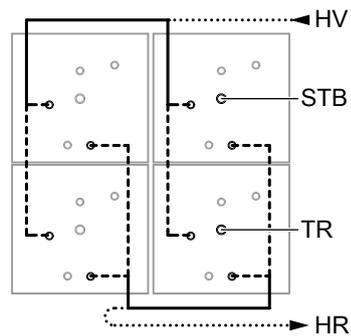


#### 2 x 1500 l (2 x 3-zellig)

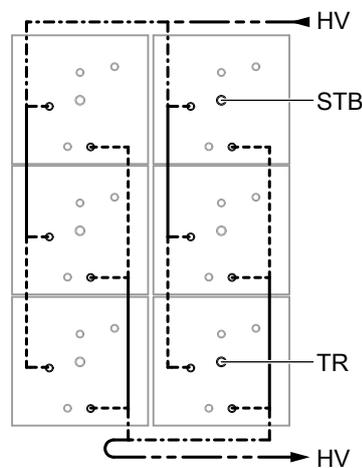

- HR Heizwasserrücklauf
- HV Heizwasservorlauf
- STB Sicherheitstemperaturbegrenzer (falls erforderlich)
- TR Temperaturregler

## Vitotrans 222 (Zubehör) in Verbindung mit einem Vitocell 100-L

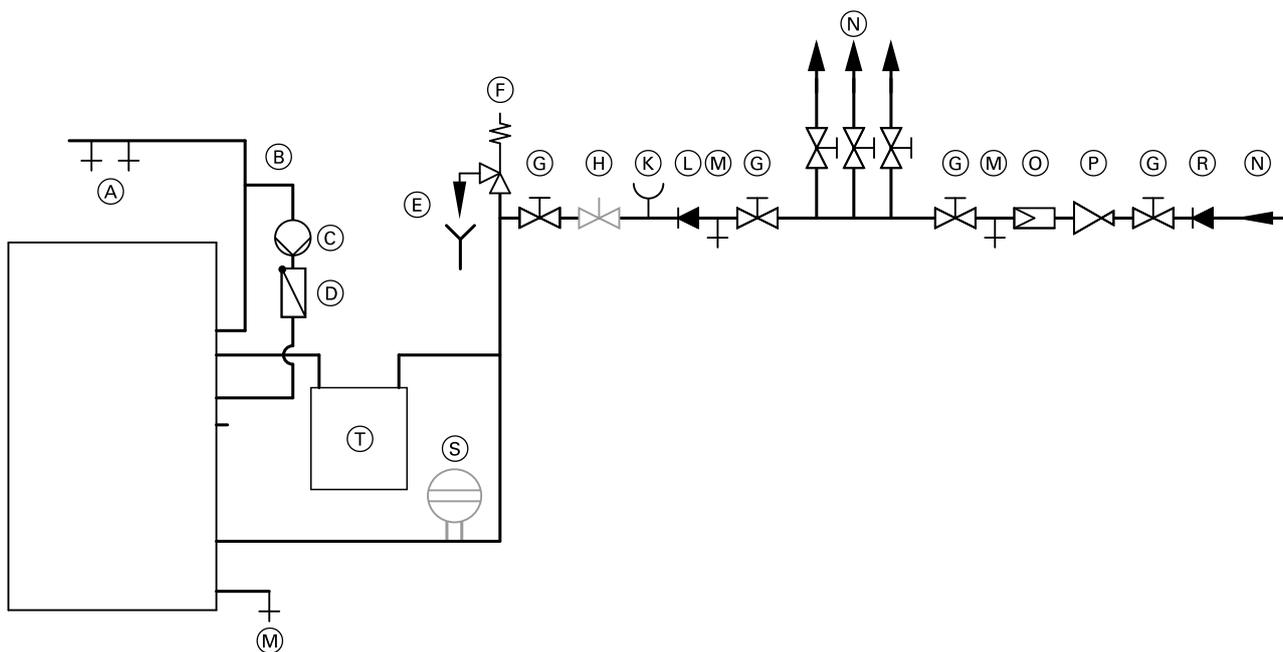

Anschluss nach DIN 1988

- |  |  |
|--|--|
| (A) Zapfstellen (Warmwasser)                 | (K) Manometeranschluss                                 |
| (B) Zirkulationsleitung                      | (L) Rückflussverhinderer                               |
| (C) Zirkulationspumpe                        | (M) Entleerung   |
| (D) Rückschlagklappe, federbelastet          | (N) Kaltwasser   |
| (E) Beobachtbare Mündung der Ausblaseleitung | (O) Trinkwasserfilter                                  |
| (F) Sicherheitsventil                        | (P) Druckminderer DIN 1988-200:2012-05                 |
| (G) Absperrventil                            | (R) Rückflussverhinderer/Rohrtrenner                   |
| (H) Durchflussregulierventil                 | (S) Membran-Druckausdehnungsgefäß, trinkwassergeeignet |
|  | (T) Vitotrans 222                                      |

### Installationshinweise

- Die Verrohrung hinter dem Vitotrans 222 (in Fließrichtung) darf **nicht in verzinktem Stahlrohr** ausgeführt werden.
- Den Kaltwasseranschluss mit einem T-Stück mit geradem Durchgang zum Kaltwasseranschluss des Vitocell 100-L herstellen. Den Kaltwasseranschluss an den Vitotrans 222 nur im Abzweig des T-Stücks herstellen.
- Das Sicherheitsventil an der Unterseite des Vitotrans 222 ersetzt nicht das Sicherheitsventil der Sicherheitsgruppe nach DIN 1988.

### 6.2 Zirkulationsleitungen

Aus Gründen der Hygiene und des Komforts werden Zirkulationsleitungen in Trinkwassererwärmungsanlagen eingebaut. Hierfür die geltenden Normen und Regelwerke beachten. Zirkulationsleitungen bzw. Zirkulationssysteme grundsätzlich mit entsprechenden Pumpen ausstatten, hydraulisch einregulieren und gemäß den geltenden Vorschriften mit einer Wärmedämmung versehen. Dabei die geltenden Normen und Vorschriften berücksichtigen z. B. DVGW-Arbeitsblätter W551/W553 und DIN 1988/TRWI.

Entsprechend der Größe des Leitungsnetzes, der Wärmedämmung und der angestrebten bzw. geforderten, maximalen Temperaturdifferenz zwischen Speicheraustritt (TWW) und Zirkulationseintritt (TWZ) ergibt sich der Volumenstrom des Zirkulationssystems.

Je nach Typ der Trinkwassererwärmungsanlage gibt es verschiedene Anschlussmöglichkeiten der Zirkulationsleitung. Fast alle Speicher-Wassererwärmer sind mit Anschlüssen für die Zirkulationsleitung im oberen Drittel des Speichers ausgestattet. Eine Ausnahme bilden Trinkwassererwärmer im Durchlaufverfahren, z. B. Frischwasserstationen oder Kombispeicher mit integriertem Trinkwasserwärmetauscher (Vitocell 320-M/Vitocell 340-M/Vitocell 360-M). Diese werden mit einer „Einschraubzirkulation“ versehen, bei der die Zirkulation ein Stück in den Wärmetauscher geführt wird. Falls das nicht der Fall ist, kann die Zirkulationsleitung auch an den Kaltwassereintritt des Trinkwassererwärmers angeschlossen werden.

Die Möglichkeit des Anschlusses an den Kaltwassereintritt bietet sich für Speicher-Wassererwärmer an, bei denen aufgrund des Verhältnisses der Zapfleistung und/oder des Volumenstroms der Zirkulation zum Speichervolumen mit einer kontinuierlichen Durchmischung des Speicher-Wassererwärmers gerechnet werden muss, z. B. bei sehr kleinen Speicher-Wassererwärmern. Ein Anschluss an den Kaltwassereintritt kann auch für sehr große Zirkulationsvolumenströme sinnvoll sein. Besonders in schlecht wärmegeprägten Leitungsnetzen oder sehr weit verzweigten Anlagen können sehr große Volumenströme erforderlich sein. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass durch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten teilweise keine Beruhigung innerhalb des Speicher-Wassererwärmers möglich ist. Die so entstehende Durchmischung im Bereitschaftsteil kann zu sehr langem Aufheizbetrieb und schwankenden Auslaufemperaturen (TWW) führen. Auch in einem solchen Fall kann der Anschluss der Zirkulationsleitung am Kaltwassereintritt Vorteile für die Betriebseigenschaften der Trinkwassererwärmungsanlage bieten.

### 6.3 Vermeidung von Korrosionsschäden

Die Korrosionsbeständigkeit von Werkstoffen, die in der Trinkwassererwärmung eingesetzt werden, ist für die Nutzungsdauer von ausschlaggebender Bedeutung.

Natürliche Wasservorkommen decken den Bedarf an Trinkwasser schon lange nicht mehr. Saure und salzhaltige Wässer werden vermehrt zur Wasserversorgung herangezogen. Besonders in den Ballungsgebieten der Industrieländer wird das Wasser ständig aggressiver.

Eine den Anforderungen entsprechende, korrosionsschutzgerechte Auslegung und Gestaltung der Anlagen beinhaltet neben der Werkstoffwahl auch die fachgerechte Installationsausführung, die Berücksichtigung der Betriebsbedingungen und eine sachgerechte Betriebsübergabe.

#### Wechselwirkung zwischen Wasser und Werkstoff

Werkstoffe, wie z. B. Kupfer unterliegen der Korrosion, die aber nicht zwangsläufig zu einem Schaden führt. Ein Korrosionsschaden tritt nur ein, sofern das Metall im Wasser keine Schutzschichten bildet. Schutzschichten entstehen durch die Wechselwirkung zwischen Wasser, Wasserinhaltsstoffen und der Oberfläche des Werkstoffs. Sie schützen das Metall gegen den weiteren Angriff des Wassers. Einmal gebildete Schutzschichten können allerdings durch veränderte Wasserbeschaffenheit auch wieder zerstört werden. Beim rostfreien Edelstahl liegt bereits durch die Legierung eine ständige Schutzfunktion in Form einer Passivschicht vor – es bedarf keiner Schutzschicht durch Wechselwirkung.

#### Wassertemperatur

Der gestiegene Lebensstandard verursacht nicht nur ganz allgemein einen höheren Wasserbedarf, sondern auch einen zunehmenden Verbrauch von erwärmtem Trinkwasser.

In der Praxis ist es üblich, die Warmwassertemperatur auf 60 °C zu begrenzen, da auch die Leistungskennzahlen für Speicher-Wassererwärmer nach DIN 4708 bei 60 °C ermittelt werden.

Gründe für die Begrenzung der Warmwassertemperatur auf max. 60 °C:

- Energieeinsparung
- Korrosionsverhalten der eingesetzten Werkstoffe
- Wegen der Kalkbildung
- Zum Verbrühungsschutz

#### Schmutzeinschwemmung

Feststoffe im Wasser können die Hygiene des Wassers negativ beeinflussen und außerdem Korrosion auslösen. Manche Versorgungsleitungen führen Rost- und Schmutzpartikel mit, die in die Hausanschlüsse eingeschwemmt werden. Diese Gefahr ist besonders groß, falls alte Versorgungsnetze, bedingt durch zusätzlichen Wasserbedarf in Neubaugebieten, mit höherer Strömungsgeschwindigkeit betrieben werden. Ablagerungen im Netz werden abgelöst und verunreinigen die Hausinstallation.

Deshalb ist es wichtig, in den Kaltwasserzulauf, direkt hinter der Wasseruhr, stets einen Trinkwasserfilter einzubauen. Es müssen regelmäßige Reinigungsintervalle nach Wartungsanleitung der Hersteller durchgeführt werden. Der Trinkwasserfilter schützt das gesamte Rohrleitungssystem vor eingeschwemmten Partikeln. Zugleich beugt er einem Zusetzen von Brauseköpfen und Armaturen vor; die Magnetventile von Wasch- und Geschirrspülmaschinen usw. bleiben funktionstüchtig.

Nach den geltenden Vorschriften (DIN 1988-200) **ist** daher unmittelbar nach der Wasserzähleranlage ein Filter einzubauen.

#### Rohrinstallation

Als metallische Werkstoffe für Rohrleitungen werden in der Regel Kupfer und Edelstahl verwendet.

Ebenfalls kommen Kunststoffe und Kunststoff-Verbundrohre zum Einsatz. Um durch die Trinkwasserinstallation eine einwandfreie Versorgung des Verbrauchers mit Trinkwasser sicherzustellen, dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Nähere Ausführungen hierzu finden sich in den technischen Regelwerken der DIN bzw. DVGW. Das DVGW- oder DIN/DVGW-Prüfzeichen auf den zugelassenen Produkten zeigt, dass die Voraussetzung der anerkannten Regeln der Technik erfüllt sind.

Innerhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung können sich die Trinkwässer je nach Versorgungsgebiet von Ort zu Ort unterscheiden bzw. zeitlichen Schwankungen, z. B. durch die Nutzung verschiedener Brunnen, unterliegen. Trotz der allgemein bekannten Einsatzgrenzen verschiedener Werkstoffe ist es gegebenenfalls schwierig zu entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen der jeweilige Werkstoff eingesetzt werden kann. Hier sind die örtlichen Erfahrungen des Installateurs bzw. des Wasserversorgers besonders wertvoll und zu berücksichtigen.

Der Schutz neuer Wasserleitungen hängt auch bei schutzschichtbildenden Wässern wesentlich von der ersten Betriebszeit nach dem Einbau ab. Trinkwasserfilter müssen von Anfang an eingebaut sein. Bei der Inbetriebnahme müssen zunächst durch Spülen alle montagebedingten Verschmutzungen aus den Leitungen herausgespült werden. Die verfahrenstechnischen Anforderungen an den Spülvorgang sind in vorgeanntem Regelwerk beschrieben. Fließendes Wasser ist für die Schutzschichtbildung günstiger als stehendes: Sofort nach Erstbefüllung des Leitungssystems muss für laufenden Wasserverbrauch gesorgt werden.

Auch sollte beachtet werden, dass zwischen einer Erstbefüllung zur Druckprobe (mit gefiltertem Wasser) und der endgültigen Inbetriebnahme keine längeren Zeitphasen liegen, damit es infolge einer Teilbefüllung der Rohre nicht zur Ausbildung unterschiedlicher Deckschichten kommen kann.

#### Kupferrohre

Wegen ihrer vorteilhaften Installationseigenschaften werden in hohem Maße Kupferrohre bei der Hausinstallation verwendet. Kupfer ist ebenfalls ein Werkstoff der im Trinkwasser eine Schutzschicht ausbildet und dadurch korrosionsfest wird.

Einen Einfluss der Wasserbeschaffenheit auf die Korrosionswahrscheinlichkeit ist von der Korrosionsart abhängig. Weiche, kohlen-säurehaltige Wässer und ein hoher Sulfatgehalt begünstigen gegebenenfalls die Korrosionsreaktion. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass für Kupferrohre im Größenbereich bis einschließlich 28 x 1,5 mm eine Wärmebehandlung über 400 °C nicht zulässig ist; das heißt, hier ist Hartlöten, Warmbiegen oder Weichglühen zum Aufmuffen und Aushalsen verboten.

Bei Inbetriebnahme ist auf eine ausreichende Spülung der Anlage zu achten, da zurückbleibende Fremdpartikel den Aufbau der Schutzschicht stören können. Auch Teilbefüllungen, die zwischen Dichtheitsprüfung mit Wasser und der Inbetriebnahme durch nicht vollständiges Entleeren entstehen können, führen zu unterschiedlicher Schutzschichtausbildung bzw. einer Dreiphasengrenze, die den Schutzschichtaufbau negativ beeinflussen können.

Fließendes Wasser ist für eine Schutzschichtbildung günstiger als stehendes.

Die max. zulässigen Strömungsgeschwindigkeiten sind zu beachten, siehe DIN 1988-300.

Messing und Rotguss gehören ebenfalls zu den Kupferwerkstoffen. Eine Entzinkung von Messing wird selten beobachtet. Hier sind vor allem die Erfahrungen vor Ort zu berücksichtigen.

Regeln für Maßnahmen zum Korrosionsschutz von Kupferrohren

1. Kupferrohre nur installieren bei schutzschichtbildenden Wässern. Fachgerechte Installation
2. Wirksame Trinkwasserfilter einbauen.
3. Nur normgerechte Rohre verwenden.
4. Anlage sorgfältig in Betrieb nehmen, einschließlich Spülung.

### Rohre aus Edelstahl Rostfrei

Der Werkstoff Edelstahl ist aufgrund seiner korrosionsspezifischen und hygienischen Eigenschaften für den Kontakt mit dem wichtigsten Lebensmittel Trinkwasser geradezu ideal.

Einsatzgrenzen gegenüber zulässigen Wasserinhaltsstoffen sind bei den üblichen, molybdänhaltigen Edelstählen nicht festgeschrieben. So ist der Edelstahl in allen Wässern bei pH-Werten von 4 bis 10 völlig passiv, wobei der pH-Wert laut Trinkwasserverordnung nur zwischen 6,5 und 9,5 liegen darf.

Einsatzgrenzen der Hersteller in Bezug auf den Chloridgehalt sind zu beachten.

Regeln für Installation von Rohren aus Edelstahl Rostfrei

1. Fachgerechte Installation, edelstahlgerechte Verarbeitung
2. Wirksame Trinkwasserfilter einbauen.
3. Nur normgerechte Rohre verwenden.
4. Anlage sorgfältig in Betrieb nehmen, einschließlich Spülung.

### Rohre aus Kunststoffen

Im Trinkwasserbereich wird eine Vielzahl von Rohrleitungssystemen aus unterschiedlichen Kunststoffmaterialien bis hin zu Verbundrohren aus Kunststoff/Metall angeboten. Diese Werkstoffe unterliegen insbesondere bei der Installation unterschiedlichen Bedingungen, die berücksichtigt werden müssen, z. B. Längenausdehnung, Eignung für Kalt- und/oder Warmwasserinstallation, Verbindungs- und Befestigungstechniken, Inbetriebnahmebedingungen und Spülverfahren. Ebenso müssen Transport- und Lagerbedingungen berücksichtigt werden. Die Angaben der Hersteller hierzu sind deshalb unbedingt zu beachten.

Grundsätzlich sind auch hier nur Produkte mit einem anerkannten Prüfzeichen zu verwenden, z. B. DVGW-Prüfzeichen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Rohre auch aus hygienischer Sicht den KTW-Empfehlungen der Kunststoffkommission des Bundesgesundheitsamts entsprechen.

## Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl Rostfrei

Die richtige Wahl des Werkstoffs für Speicher-Wassererwärmer bringt größte Sicherheit gegen Korrosionsangriffe durch Trinkwasser. Viessmann hat sich intensiv mit der Entwicklung von Speicher-Wassererwärmern befasst. Eine Vielzahl von Werkstoffen und Korrosionsschutzmaßnahmen wurde unvoreingenommen über Jahre hinweg untersucht.

Für Viessmann Speicher-Wassererwärmer werden Edelstähle mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 und 1.4571 verwendet, die sich über Jahrzehnte hinweg bewährt haben.

Viessmann Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit, die durch langjährigen praktischen Einsatz ergänzt wurde.

Es ist nicht allein entscheidend, einen Edelstahl maximaler Korrosionssicherheit einzusetzen, sondern darüber hinaus genauso wichtig, dass die Korrosionsbeständigkeit des Werkstoffs bei allen Fertigungsgängen erhalten bleibt. Aus dieser Forderung ergeben sich Konstruktions- und Fertigungsrichtlinien, die zu einem Speicher-Wassererwärmer führen, der korrosionssicher und langlebig ist.

Um gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, sind Fertigungsabläufe weitgehendst automatisiert.

Durch die hohen Anforderungen, die Viessmann bereits bei der Werkstoffauswahl stellt, verbunden mit sorgfältiger, edelstahlgerechter Fertigung, wurde die Basis dafür geschaffen, dass Hunderttausende eingebaute Speicher-Wassererwärmer auch unter extremen Betriebsbedingungen ihren Dienst tun. An Edelstahl können ohne Bedenken unter Beachtung wasser- und betriebsseitiger Einsatzgrenzen sämtliche für Trinkwasser geeigneten Rohrmaterialien angeschlossen werden.

Viessmann Edelstahl-Speicher-Wassererwärmer zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Homogene Oberflächen
- Hygienisch durch spiegelblanke Oberflächen
- Keimneutral durch den Werkstoff Edelstahl
- Keine Sedimentbildung, resistente Oberflächen

## Speicher-Wassererwärmer aus Stahl mit Ceraprotect-Emallierung und kathodischem Korrosionsschutz

Die Ceraprotect-Emallierung ist eine gegenüber Korrosionsangriffen beständige Beschichtung aus einem glasähnlichen Werkstoff. Die Wände mit der glatten Ceraprotect-Emallierung neigen nicht zu Kalkansatz.

Zusätzlich ist der Speicher-Wassererwärmer mit einer Schutzanode ausgerüstet. Diese steht als Magnesium-Schutzanode oder wartungsfreie Fremdstromanode zur Verfügung.

Mit diesem Schutzsystem werden die Anforderungen nach DIN 4753 nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Damit ist dieses System für alle Trinkwässer mit einer Leitfähigkeit > 100 µS/cm geeignet.

### Plattenwärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei, kupfergelötet

Durch ihre effizienten Wärmetauscherflächen sorgen Plattenwärmetauscher auf kleinstem Raum und nur bei Bedarf für warmes Wasser. Die Wärmetauscherplatten bestehen aus dem Werkstoff 1.4401, einem Edelstahl, der zu den im Speicherbau üblichen 1.4571 und 1.4521 vergleichbar ist und daher dieselben positiven Merkmale bietet.

Die Wärmetauscherplatten werden mit Kupfer gelötet. Daher sind bezüglich der Wasserqualität und Korrosion neben der Trinkwasserverordnung auch die Anforderungen der bekannten DIN-Normen zum Verarbeiten von Kupferrohren zu beachten, z. B. erhöht sich die Korrosionswahrscheinlichkeit mit steigender Konzentration an Sulfationen oder freier Kohlensäure.

Aufgrund des Kupferlots ist die Fließregel in Verbindung mit verzinkten Rohren einzuhalten.

Bei sehr harten Wässern mit einer Gesamthärte über 20 °dH (Summe Erdalkalien 3,5 mol/m<sup>3</sup>) ist der Einbau von innenbeheizten Speicher-Wassererwärmern zu empfehlen. Bei Plattenwärmetauschern führen Kalkschichten zu Leistungsminderungen und gegebenenfalls zu störenden Strömungsgeräuschen. Im Extremfall können sich die Wärmetauscherkanäle zusetzen.

Alternativ kann die entsprechende Trinkwasserqualität über eine geeignete Wasseraufbereitung sichergestellt werden, die fachmännisch installiert und gewartet werden sollte.

### Anmerkung

Vorstehend wurde bereits auf die DIN 1988 hingewiesen. Die DIN 1988 stellt als „Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI)“ den Stand der Technik dar. Sie gliedert sich in folgende insgesamt 5 Teile.

#### Gliederung der DIN 1988/TRWI

| DIN 1988 | Technische Regeln für Trinkwasser-Installation (TRWI)  |
|----------|--|
| Teil 100 | Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte, Technische Regel des DVGW                              |
| Teil 200 | Installation Typ A (geschlossenes System) - Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe, Technische Regel des DVGW |
| Teil 300 | Ermittlung der Rohrdurchmesser, Technische Regel des DVGW  |
| Teil 500 | Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen, Technische Regel des DVGW                                 |
| Teil 600 | Trinkwasser-Installationen in Verbindung mit Feuerlöscher- und Brandschutzanlagen, Technische Regel des DVGW   |

Da mit den Ausführungen über „Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte“ auch eine allgemeine Hygienesicherung mit rechtsverbindlichem Charakter im öffentlichen Interesse vorliegt, sind die zugehörigen Bestimmungen und Richtlinien zu beachten und einzuhalten.

Hier sollen noch die Ausführungen über die Sicherstellung von elektrischen Schutzmaßnahmen und der Druckstoßbegrenzung erwähnt werden. Zur Vermeidung von anderen Schädigungsmechanismen dienen sie auch im Sinne einer korrosionsschutzgerechten Ausführung:

- Wegen des Einbaus von Isolierstücken in Hausanschlussleitungen muss dafür Sorge getragen werden, dass die elektrischen Schutzmaßnahmen wirksam bleiben. Sonst können sich Potenziale in wasserführenden Systemteilen aufbauen, die Korrosionsvorgänge begünstigen.
- Durch die Begrenzung von Druckstößen wird die Gefahr herabgesetzt, dass sich gebildete Schutzschichten ablösen.

## 7.1 Fragebogen für die Dimensionierung von Speicher-Wassererwärmern

### Speicher-Wassererwärmer in Trinkwassererwärmungsanlagen

#### 1. Adresse

|         |                                       |                                      |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Name    | Gewünschte Speicher-temperatur        | °C                                   |
| Straße  | Vorlauf-temperatur der Wärmeerzeugung | °C                                   |
| PLZ/Ort | Spreizung ( $\Delta t$ )              | <input type="checkbox"/> Optimiert K |

Telefon  
(für Rückfragen)

|         |   |
|---------|---|
| Datum   | <input type="checkbox"/> Erforderliche Heizleistung wird mit dem Berechnungsprogramm berechnet: Siehe <a href="https://cylinder-planner.ca.viessmann.com">https://cylinder-planner.ca.viessmann.com</a> . |
| Projekt | <input type="checkbox"/> Max. verfügbare Heizleistung KW  |

#### 3. Auswahl der Berechnungsmethode

Wohnungen

| Wohnungstyp                                   | N <sub>L</sub> -Kennzahl | Anzahl |
|---|--------------------------|--------|
| 1-2 Zimmer Studiowohnung mit Dusche           | 0,71                     |        |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Normalbadewanne          | 0,77                     |        |
| Einheitswohnung mit Normalbadewanne           | 1,00                     |        |
| Einheitswohnung mit Komfortbadewanne          | 1,12                     |        |
| Komfortwohnung mit Normalbadewanne und Dusche | 1,63                     |        |
| Einheitswohnung mit Gästezimmer               | 1,89                     |        |
| Andere  |                          |        |

Hotels und Pensionen

| Ausstattung                                    | Bedarf (kWh) | Anzahl |
|--|--------------|--------|
| Einzelzimmer mit 1 Badewanne und 1 Waschbecken | 7,0          |        |
| Einzelzimmer mit 1 Dusche und 1 Waschbecken    | 3,0          |        |
| Einzelzimmer mit 1 Waschbecken                 | 0,8          |        |
| Doppelzimmer mit 1 Badewanne und 1 Waschbecken | 10,5         |        |
| Doppelzimmer mit 1 Dusche und 1 Waschbecken    | 4,5          |        |
| Doppelzimmer mit 1 Waschbecken                 | 1,2          |        |
| Gedecke  | 0,6          |        |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hotelkategorie (Anzahl Sterne) |         |
| Bedarfsperiode                 | Stunden |
| Aufheizzeit                    | Stunden |

Gastronomiebetriebe (z. B. Restaurant, Kantine, Speisesaal)

|                   |                                     |                                  |                                 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Ort der Bewirtung | <input type="checkbox"/> Restaurant | <input type="checkbox"/> Kantine | <input type="checkbox"/> Andere |
| Anzahl Gedecke    | Anzahl Zapfstellen                  | Warmwasserbedarf                 | I/Gedeck                        |
|                   |                                     | Bedarfsperiode                   | Stunden                         |

Krankenhäuser und Kliniken

|                           |                          |           |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Anzahl Betten             | Warmwasserbedarf (45 °C) | I/Bett    |
| Anzahl weiterer Zapfungen | Warmwasserbedarf (45 °C) | I/Zapfung |
| Anzahl Zapfstellen gesamt | Bedarfsperiode           | Stunden   |

Gemeinschaftsunterkunft (z. B. Heim, Kaserne)

|                                 |                          |                               |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Bewohner                 | Duschfrequenz            | Benutzerzahl/Stunde u. Dusche |
| Anzahl Duschen                  | Warmwasserbedarf (45 °C) | I/Duschvorgang                |
| Anzahl weiterer Zapfungen       | Warmwasserbedarf         | I/Zapfung                     |
| Zahl der zusätzlichen Zapfungen |                          |                               |

Seniorenwohnanlage, Pflegeheim

|                             |                          |          |
|-----------------------------|--------------------------|----------|
| Anzahl Betten               | Warmwasserbedarf (45 °C) | I/Bett   |
| Anzahl Gedecke              | Warmwasserbedarf (45 °C) | I/Gedeck |
| Anzahl weiterer Zapfstellen | Bedarfsperiode           | Stunden  |
| Zahl Zapfstellen je Zimmer  |                          |          |

## Anhang (Fortsetzung)

Campingplatz, Freizeitlager

|                             |                          |                               |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Camper               | Duschfrequenz            | Benutzerzahl/Stunde u. Dusche |
| Anzahl Duschen              | Warmwasserbedarf         | l/Duschvorgang                |
| Anzahl weiterer Zapfstellen | Warmwasserbedarf (45 °C) | l/Zapfstelle                  |

Freizeiteinrichtungen (z. B. Turnhalle, Schwimmbad)

|                                 |             |     |
|---------------------------------|-------------|-----|
| Anzahl Duschen                  | Aufheizzeit | min |
| Bedarfsperiode                  | Duschzeit   | min |
| Warmwasserbedarf/Dusche (40 °C) | l/min       |     |

Gewerbebetriebe

|                                    |                         |   |   |   |
|------------------------------------|-------------------------|---|---|---|
| Anzahl Beschäftigte                | Tätigkeit               | <input type="checkbox"/> Wenig schmutzend | <input type="checkbox"/> Mäßig schmutzend | <input type="checkbox"/> Stark schmutzend |
| Verbrauchseinrichtung              | Warmwassermenge (l/min) | Anzahl                                    |   |   |
| Waschbecken mit Auslaufventil      | 8,50                    |   |   |   |
| Waschbecken mit Brauseauslauf      | 4,50                    |   |   |   |
| Runde Waschbrunnen für 6 Personen  | 20,00                   |   |   |   |
| Runde Waschbrunnen für 10 Personen | 25,00                   |   |   |   |
| Duschanlage ohne Umkleidezelle     | 9,50                    |   |   |   |
| Duschanlage mit Umkleidezelle      | 9,50                    |   |   |   |
| Bedarfsperiode                     |                         | Stunden                                   |   |   |
| Aufheizzeit                        |                         | Stunden                                   |   |   |

### 4. Gewählter Speicher-Wassererwärmer

Vitocell 100, Typ: .....

Vitocell 300, Typ: .....

## 7.2 Checkliste Wärmetauscher-Anfragen/-Auslegung

Verwendungszweck: Wasser/Wasser

|   |      |          |      |
|---|------|----------|------|
| <input type="checkbox"/> Systemtrennung Fußbodenheizung<br><input type="checkbox"/> Systemtrennung Fernheizung<br><input type="checkbox"/> Warmwasserbereitung<br><input type="checkbox"/> Sonstiges: |      |          |      |
| <b>Systemtemperaturen</b>   |      |          |      |
| Primär  |      | Sekundär |      |
| Eintritt  | °C   | Eintritt | °C   |
| Austritt  | °C   | Austritt | °C   |
| <b>Leistung</b>   | kW   |          |      |
| <b>Begrenzungen (wie max.)</b>  |      |          |      |
| Druckverlust  |      |          |      |
| Primär  |      | Sekundär |      |
|   | mbar |          | mbar |
|   | kPa  |          | kPa  |
| <b>Begrenzungen</b>   |      |          |      |
| Druckstufen   |      |          |      |
|   | bar  |          |      |
|   | MPa  |          |      |
| <b>Begrenzungen</b>   |      |          |      |
| Temperaturen  |      |          |      |
|   | °C   |          |      |
| <b>Besondere Auflagen?</b>  |      |          |      |
| <b>Vorgabe Wärmetauscher-Typ</b>  |      |          |      |
| <input type="checkbox"/> Systemtrennung Fußbodenheizung<br><input type="checkbox"/> Systemtrennung Fernheizung  |      |          |      |

### 7.3 Checkliste Wärmetauscher-Anfragen/-Auslegung

**Verwendungszweck: Dampf/Wasser**

|  |             |          |             |
|--|-------------|----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Systemtrennung Fernheizung                          |             |          |             |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges:  |             |          |             |
| <b>Sattdampfdruck/Systemtemperaturen</b>                                     |             |          |             |
| Primär   |             | Sekundär |             |
| Dampfdruck   | bar<br>MPa  | Eintritt | °C          |
| Kondensataustritt  | °C          | Austritt | °C          |
| <b>Leistung</b>  | kW          |          |             |
| <b>Begrenzungen (wie max.)</b>   |             |          |             |
| Druckverlust   |             |          |             |
| Primär   | mbar<br>kPa | Sekundär | mbar<br>kPa |
| <b>Begrenzungen</b>  |             |          |             |
| Druckstufen  | bar<br>MPa  |          |             |
| <b>Begrenzungen</b>  |             |          |             |
| Temperaturen   | °C          |          |             |
| <b>Besondere Auflagen?</b>   |             |          |             |
| <b>Vorgabe Wärmetauscher-Typ</b>   |             |          |             |
| Rohrbündelwärmetauscher  |             |          |             |
| <input type="checkbox"/> Stehend   |             |          |             |
| <input type="checkbox"/> Liegend (Viessmann liefert nur stehende Ausführung) |             |          |             |

## Stichwortverzeichnis

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>A</b>  |           | <b>T</b>   |           |
| Absperrventile.....   | 34        | Trinkwasserbedarf in Gewerbebetrieben.....                     | 18        |
| Aufheizleistung, Ermittlung.....  | 20, 22    | Trinkwasserbedarf in gewerblich genutztem Saunabetrieb.....    | 20        |
| Auswahldiagramme Speicher-Wassererwärmer.....                             | 9, 10, 12 | Trinkwasserbedarf in Hotelbetrieben, Pensionen und Heimen..... | 19        |
| Auswahl Speicher-Wassererwärmer   |           | Trinkwasserbedarf in Turnhallen.....                           | 21        |
| – Nach Bedarfskennzahl N.....   | 9         | Trinkwasserbedarf in Wohngebäuden.....                         | 15        |
| – Nach Dauerleistung.....   | 14        | Trinkwasserfilter.....   | 34        |
| <b>B</b>  |           | Trinkwasserseitiger Anschluss.....                             | 34        |
| Bedarfskennzahl N, Berechnung.....  | 16        | Trinkwasserseitiger Anschluss des Vitotrans 222.....           | 37        |
| Belegungszahl p, Ermittlung.....  | 15        | Trinkwasserseitiger Anschluss nach DIN 1988.....               | 35        |
| Berechnung des Speicherladesystems.....                                   | 32        | Trinkwasserseitiger Anschluss Speicherbatterien.....           | 36        |
| Berechnungsprogramm.....  | 15        | <b>U</b>   |           |
| <b>C</b>  |           | Übersicht Produktmerkmale.....                                 | 8         |
| Checkliste Wärmetauscher-Anfragen/-Auslegung.....                         | 44        | Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung, Auslegung.....              | 25        |
| <b>D</b>  |           | <b>V</b>   |           |
| Dimensionierung   |           | Vitotrans 353.....   | 7, 14, 23 |
| – nach Dauerleistung.....   | 25        | <b>W</b>   |           |
| – Nach Spitzendurchfluss.....   | 23        | Wärmebedarf  |           |
| Dimensionierung von Speicher-Wassererwärmern.....                         | 15        | – Für Trinkwasser in Gewerbebetrieben.....                     | 18        |
| Dimensionierung von Speicher-Wassererwärmern, Fragebogen....              | 42        | – für Trinkwasser in gewerblich genutztem Saunabetrieb.....    | 20        |
| DIN 4708-2.....   | 15        | – für Trinkwasser in Hotelbetrieben, Pensionen und Heimen..... | 19        |
| Druckmessgerät.....   | 34        | – für Trinkwasser in Turnhallen.....                           | 21        |
| Druckminderer.....  | 34        | – Für Trinkwasser in Wohngebäuden.....                         | 15        |
| Durchflussregulierventil.....   | 34        | <b>Z</b>   |           |
| <b>E</b>  |           | Zapfstellenbedarf.....   | 16        |
| Entleerungsventil.....  | 34        | Zirkulationsleitungen.....                                     | 38        |
| <b>F</b>  |           |  |           |
| Fragebogen für die Dimensionierung von Speicher-Wassererwär-<br>mern..... | 42        |  |           |
| Frischwasser-Modul.....   | 7, 14, 23 |  |           |
| <b>H</b>  |           |  |           |
| Heizleistung, Ermittlung.....   | 19        |  |           |
| Heizwasserseitigen Durchflusswiderstand, Ermittlung.....                  | 25        |  |           |
| Heizwasserseitiger Volumenstrom, Ermittlung.....                          | 27        |  |           |
| Heizwasser-Volumenstrom, Ermittlung.....                                  | 25        |  |           |
| <b>I</b>  |           |  |           |
| Installation Speicher-Wassererwärmer.....                                 | 34        |  |           |
| <b>K</b>  |           |  |           |
| Kesselzuschlag Zk.....  | 18        |  |           |
| Korrosionsschäden.....  | 39        |  |           |
| <b>M</b>  |           |  |           |
| Manometer.....  | 34        |  |           |
| <b>P</b>  |           |  |           |
| Produktinformation.....   | 5         |  |           |
| Produktmerkmale, Übersicht.....   | 8         |  |           |
| <b>R</b>  |           |  |           |
| Rückflussverhinderer.....   | 34        |  |           |
| <b>S</b>  |           |  |           |
| Sicherheitsventil.....  | 34        |  |           |
| Speicherladesystem, Berechnung.....                                       | 32        |  |           |
| Speicherladesystem, Funktionsbeschreibung.....                            | 29        |  |           |
| Speicherladesysteme.....  | 28        |  |           |



Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.  
A-4641 Steinhaus bei Wels  
Telefon: 07242 62381-110  
Telefax: 07242 62381-440  
[www.viessmann.at](http://www.viessmann.at)

Viessmann Climate Solutions SE  
35108 Allendorf  
Telefon: 06452 70-0  
Telefax: 06452 70-2780  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5368876